

Sn. Özinal

ÜMİT ÖZDİL HUKUK BÜROSU

Tel: +90 392 227 4061 - Fax: (90 392) 228 8314

E-posta: uozdil@kktc.net

2 Osman Paşa Caddesi
PK 554
Lefkoşa

KTEK – 646


-Ümit A Özdił
Barrister-at-Law.
-D. Ersun Şeytanoglu
LL.B.(Hons.), LL.M., Dipl. LPC
Solicitor

23 Şubat, 2008.

Sayın Fuat Mertay
KT Elektrik Kurumu Müdürü
Lefkoşa

Baş Mühendis Hasan Akyigit hakkında açılan Disiplin Soruşturması raporunu iletten
S5.K 1011/113/08 sayılı ve 20 Şubat, 2008 tarihli yazınızdaki istek doğrultusunda hazırlamış
olduğumuz İthamname ve Celpname ilişkide sunulmaktadır.

Saygılarımla,


Ümit A Özdił.

CELPNAME

Bay Hasan Akyigit,
Baş Mühendis,
(Girne Bölge Amirinin vasıtasıyla)

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin 4(a)(ii), (v) ve (vi) fıkralarına aykırı olarak Kurum görevinden geçici olarak çıkarılma cezasını öngören eylem ve davranışlarından dolayı ve ayrıca (4)(b)(iii), (iv) ve (vi) fıkralarına aykırı olarak sürekli olarak Kurum görevinden çıkarılma cezasını öngören eylem ve davranışlarından dolayı alehinize disiplin kovuşturması yapılması amacıyla söz konusu Tüzüğün 1(6) maddesi uyarınca hazırlanmış olan İthamname mezkûr Tüzüğün 2(2) maddesi gereğince ilişkide gönderilmektedir.

Disiplin Soruşturması duruşmasının tarihinde günü
ö.e./ö.s. saat da, Lefkoşa'da Kurum Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiş olup, anılan tarih ve saatte duruşmada hazır bulunup İthamnamede yer alan iddialara karşı savunmanızı yapmaya çağrırlırsınız.

Savunmanızı kendiniz veya bir vekil ile birlikte yapabilirsiniz. Anılan tarihte savunmanızı destekleyici olacağınza inandığınız belge veya tanıkları getirebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen duruşma vaktinde kovuşturmadan hazır bulunmadığınız takdirde kovuşturma duruşması gıyabınızda yapılip sonuçlandırılabilecektir.

Tarih:.....

K.T.E.K. Disiplin Kurulu
adına

günün 1 (6) maddesi tahtinde

İTHAMNAME

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Disiplin Kurulu Huzurunda.

İtham Edilen: Hasan Akyigit, Baş Mühendis.

İTHAM EDİLDİĞİ BİRİNCİ SUÇ

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin (4)(a)(ii) fıkrasına, Bölüm 170 Elektrik Yasası madde 16'ya ve Elektrik Nizamnamelerinin 4. maddesi ile Birinci Cetvel hükümlerine aykırı olarak görevin yerine getirilmesinde kişisel çıkarı dolayısıyle yurttaşların gereksiz biçimde yararını hedef tutan davranışlarda bulunmak

SUÇUN TAFSILATI

İtham edilen görevli, tüm ilgili zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumunda Girne Bölge Amirliğinde Tesis Baş Mühendisi olarak istihdam edilmekte olduğu bir sırada, takriben ve/veya 2007 yılı Temmuz ve/veya Ağustos ayı içerisinde veya ona yakın bir tarihte Girne Esentepe'de Ajoya Coast Limited'e ait arsalara ve/veya Şantiye binasına ve/veya inşa edilmiş veya edilmekte olan binalara akım verilmesini sağlamak amacıyla trafo odasını devreye alıp trafo testlerini yaptıktan sonra mezkur yerlerin tesislerinin kontrol edilmediğini ve bu yerlere akım bağlanması için yasal gereklerin tamamlanmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde trafonun enerjisini kesmemek suretiyle mezkur yere kaçak ve sayaçsız akım bağlanması sebebi ve/veya yardımcı olmak ve/veya katkıda bulunmak ve/veya göz yummak ve/veya akım bağlamak suretiyle mezkur Ajoya Coast Limited'e kişisel çıkarı dolayısıyle gereksiz biçimde yarar sağlayacak davranışlarda bulundu.

İTHAM EDİLDİĞİ İKİNCİ SUÇ

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin (4)(a)(v) fıkrasına, Bölüm 170 Elektrik Yasası madde 16'ya ve Elektrik Nizamnamelerinin 4. maddesi ile Birinci Cetvel hükümlerine aykırı olarak Yasa, Tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen ödev ve yükümlülükleri yerine getirmemek.

SUÇUN TAFSILATI

İtham edilen görevli, tüm ilgili zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumunda Girne Bölge Amirliğinde Tesis Baş Mühendisi olarak olarak istihdam edilmekte olduğu bir sırada, takriben ve/veya 2007 yılı Temmuz ve/veya Ağustos ayı içerisinde veya ona yakın bir tarihte Girne Esentepe'de Ajoya Coast Limited'e ait arsalara ve/veya Şantiye binasına ve/veya inşa edilmiş veya edilmekte olan binalara ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve talimatnamelern öngördüğü gerekler tamamlanmadan yanı mezkur şirket tarafından talep edilmeden ve tesislerin gerekli kontroller yapılmadan, akım bağladı ve/veya bağlanması sebebi veya yardımcı oldu ve/veya katkıda bulundu ve/veya akım bağlandığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde akımı kesmedi ve/veya kesilmesi için gerekli eylemde bulunmadı.

İTHAM EDİLDİĞİ ÜÇÜNCÜ SUÇ

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin (4)(a)(vi) fikrasına, Bölüm 170 Elektrik Yasası madde 16'ya ve Elektrik Nizamnamelerinin 4. maddesi ile Birinci Cetvel hükümlerine aykırı olarak Tekniker Turgay Turgutoğlu'nun geçici olarak görevden çıkarılmasını müstelzim kusurlu davranışlarını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bunları bildirmemek, örtbas etmek veya etmeye çalışmak ve gerekli önlemleri zamanında almamak.

SUÇUN TAFSILATI

İtham edilen görevli, tüm ilgili zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumunda Girne Bölge Amirliğinde Tesis Baş Mühendisi olarak sorumlu bir mevkide istihdam edilmekte olduğu bir sırada, takriben ve/veya 2007 yılı Temmuz ve/veya Ağustos ayı içerisinde veya ona yakın bir tarihte Girne Esentepe'de Ajoya Coast Limited'e ait arsalara ve/veya Şantiye binasına ve/veya inşa edilmiş veya edilmekte olan binalara yasal gereklerin tamamlanmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde kaçak ve sayaçsız akım bağlayan ve/veya bağlanması sebebi ve/veya yardımcı olan ve/veya katkıda bulunan Tekniker Turgay Turgutoğlu'nun kusurlu davranışlarını bildirmedi, örtbas etmeye çalıştı ve/veya örtbas etti ve akımın kesilmesi için gerekli önlemleri zamanında almadı.

İTHAM EDİLDİĞİ DÖRDÜNCÜ SUÇ

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin (4)(a)(ii) fikrasına, Bölüm 170 Elektrik Yasası madde 16'ya ve Elektrik Nizamnamelerinin 4. maddesi ile Birinci Cetvel hükümlerine aykırı olarak görevin yerine getirilmesinde kişisel çıkarı dolayısıyle yurtaşların gereksiz biçimde yararını hedef tutan davranışlarda bulunmak

SUÇUN TAFSILATI

İtham edilen görevli, tüm ilgili zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumunda Girne Bölge Amirliğinde Tesis Baş Mühendisi olarak istihdam edilmekte olduğu bir sırada, takriben ve/veya 2007 yılı Temmuz ve/veya Ağustos ayı içerisinde veya ona yakın bir tarihte Girne Esentepe'de Ajoya Coast Limited'e ait arsalara ve/veya Şantiye binasına ve/veya inşa edilmiş veya edilmekte olan binalara akım verilmesini sağlamak amacıyla Kurumun yetkili birimi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olan projeyi ilgililerin onayını almadan kişisel çıkarı dolayısıyle değiştirmek suretiyle projeyi uygulamayı üstlenen Elsis Ltd.'e ve veya proje sahibine gereksiz biçimde yarar sağlamasını hedef tutan davranışlarda bulundu.

İTHAM EDİLDİĞİ BEŞİNCİ SUÇ

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin (4)(b)(iv) fikrasına aykırı olarak yasa dışı çıkar sağlamak

SUÇUN TAFSILATI

İtham edilen görevli, tüm ilgili zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumunda Girne Bölge Amirliğinde Tesis Baş Mühendisi olarak istihdam edilmekte olduğu bir sırada, takriben ve/veya 2007 yılı Temmuz ve/veya Ağustos ayı içerisinde veya ona yakın

bir tarihte Girne Esentepe'de Ajoya Coast Limited'e ait arsalara ve/veya Şantiye binasına ve/veya inşa edilmiş veya edilmekte olan binalara akım verilmesini sağlamak amacıyla Kurumun yetkili birimi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olan projeyi ilgililerin onayını almadan değiştirdi ve bun a karşılık yasa dışı çıkar sağladı.

İTHAM EDİLDİĞİ ALTINCI SUÇ

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin (4)(b)(iii) fikrasına, Bölüm 170 Elektrik Yasası madde 16'ya ve Elektrik Nizamnamelerinin 4. maddesi ile Birinci Cetvel hükümlerine aykırı olarak görevini kötüye kullandı.

SUÇUN TAFSILATI

İtham edilen görevli, tüm ilgili zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumunda Girne Bölge Amirliğinde Tesis Baş Mühendisi olarak istihdam edilmekte olduğu bir sırada, takriben ve/veya 2007 yılı Temmuz ve/veya Ağustos ayı içerisinde veya ona yakın bir tarihte Girne Esentepe'de Ajoya Coast Limited'e ait Şantiye binasına ve/veya inşa edilmiş veya edilmekte olan binalara ve/veya arsalara akım verilmesini sağlamak amacıyla (a) Kurumun yetkili birimi tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olan projeyi ilgililerin onayını almadan değiştirdi; (b) proje sahibi tarafından trafo odası yerinin Kuruma devri için gerekli teminatı vermemiş olması nedeniyle iş emri çıkarılmadığı halde projenin Kuruma ait kısmının yapılmasını sağladı veya yapılmasına gözyumu; (c) trafo odası geçici kabule uygun olmadığı halde geçici kabulunu ve cihazlara elektrik enerjisi vermeye sağladı veya trafo odasının geçici kabulüne ve cihazlara elektrik akımı verilmesine gözyumu.

İTHAM EDİLDİĞİ YEDİNCİ SUÇ

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin (4)(b)(iii) fikrasına, Bölüm 170 Elektrik Yasası madde 16'ya ve Elektrik Nizamnamelerinin 4. maddesi ile Birinci Cetvel hükümlerine aykırı olarak görevini kötüye kullandı

SUÇUN TAFSILATI

İtham edilen görevli, tüm ilgili zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumunda Girne Bölge Amirliğinde Tesis Baş Mühendisi olarak olarak istihdam edilmekte olduğu bir sırada, takriben ve/veya 2007 yılı Temmuz ve/veya Ağustos ayı içerisinde veya ona yakın bir tarihte Girne Esentepe'de Ajoya Coast Limited'e ait arsalara ve/veya Şantiye binasına ve/veya inşa edilmiş veya edilmekte olan binalara ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve talimatnamelere göre tamamlanmadan yani mezkur şirket tarafından talep edilmeden ve tesislerin gerekli kontroller yapılmadan, akım bağladı ve/veya bağlanması sebebi veya yardımcı oldu ve/veya katkıda bulundu ve/veya akım bağlandığını bildiği veya bilmesi gereği halde akımı kesmedi ve/veya kesilmesi için gerekli eylemde bulunmadı.

İTHAM EDİLDİĞİ SEKİZİNCİ SUÇ

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin (4)(b)(iv) fikrasına aykırı olarak yasa dışı çıkar sağlamak

SUÇUN TAFSILATI

İtham edilen görevli, tüm ilgili zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumunda Girne Bölge Amirliği'nde Tesis Baş Mühendisi olarak istihdam edilmekte olduğu bir sırada, resmi görevleri dışında herhangi bir kazanç getirici faaliyette bulunması yasak olduğu halde muhtelif tarih veya tarihlerde genelde piyasada altyapı işi yapan şirketlere malzeme temin etmek, piyasada özel işler ve altyapı işleri deruhte etmek, ve veya elektrik malzemesi dahil malzeme ticareti yapmak suretiyle; ve ayrıca takriben ve/veya 2007 yılı Temmuz ve/veya Ağustos ayı içerisinde veya ona yakın bir tarihte Girne Esentepe'de Ajoya Coast Limited'e ait arsalara ve/veya Şantiye binasına ve/veya inşa edilmiş veya edilmekte olan binalara akım verilmesini sağlamak amacıyla trafo odasını devreye alıp trafo testlerini yaptıktan sonra mezkur yerlerin tesislerinin kontrol edilmediğini ve bu yerlere akım bağlanması için yasal gereklilerin tamamlanmadığını bildiği veya bilmesi gerekiği halde trafonun enerjisini kesmemek suretiyle mezkur yere kaçak ve sayaçsız akım bağlanması sebebi ve/veya yardımcı olmak ve/veya katkıda bulunmak ve/veya göz yummak ve/veya akım bağlamak suretiyle ve bu durumu önleyici eylemde bulunmamak suretiyle yasa dışı çıkar sağlamaya yönelik davranışlarında bulundu ve/veya yasa dışı çıkar sağladı.

İTHAM EDİLDİĞİ DOKUZUNCU SUÇ

KIB-TEK Disiplin Tüzüğünün 4. maddesinin (4)(b)(vi) fıkrasına aykırı olarak ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak ve uyarılara karşın bu tür etkinlikleri sürdürmek

SUÇUN TAFSILATI

İtham edilen görevli, tüm ilgili zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumunda Girne Bölge Amirliği'nde Tesis Baş Mühendisi olarak istihdam edilmekte olduğu bir sırada, resmi görevleri dışında herhangi bir kazanç getirici faaliyette bulunması yasak olduğu halde ve bu hususta uyarıldığı ve/veya bilgi sahibi olduğu halde muhtelif tarih veya tarihlerde piyasada altyapı işi yapan şirketlere malzeme temin etmek, piyasada özel işler ve altyapı işleri deruhte etmek, ve veya elektrik malzemesi dahil malzeme ticareti yapmak suretiyle kazanç getirici faaliyette bulundu.



K.K.T.C. Elektrik Kurumu

140, Bedreddin Demirel Cad Lefkoşa KIBRIS (Mersin 10 - Turkey)
P.O.Box: 449 Tel : (0392) 2283512 - 2283648 Fax : (0392) 2283851

Konu : Hasan Akyigit'tin disiplin soruşturması raporu hk.

Tarih : 20/02/2008

K.K.T.C. Elektrik Kurumu Müdürlüğü, LEFKOŞA.

Malumunuz olduğu üzere 05/11/2007 tarih ve S5 K744/ 117/2007 sayılı yazı ile Kib-Tek Müdürlüğü tarafından Soruşturma Memuru olarak atanmış bulunuyorum.

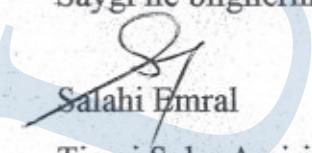
Benden önceki soruşturma memurunun hazırlamış olduğu dosya sözlü talebim üzerine kurum müdürü tarafından tarafımı verilmiştir. Dosya içeriğinin gerekli soruşturma ve araştırma neticesi tanzim edilmiş olduğunu gördüm.

Benimde yerinde yapmış olduğum incelemede ekte sunulan resimlerdende görüleceği gibi trafo odası inşaatının tamamlanmamış ,11kv yeraltı kablosunun dış yüzeyinin zedelenmiş olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca elektrik enerjisi sirkatının yapıldığı trafo odası içerisindeki alçak gerilim panosu ve dış duvardaki sayaç dolabı görüntülenmiştir. Trafo odası içerisindeki alçak gerilim panosundaki kaçak elektrik akımı temini için yapılan bağlantı uzmanlık gerektirmektedir.

Merkezi planlama şubesince onaylanan proje ve kurum müdürü ile Elsis direktörü Hüseyin Hallaçoğlu tarafından imzalanan “proje uygulama sözleşmesi” keyfi olarak (Uygulama aşamasında) değiştirilmiştir.

Yerinde yaptığım tesbitler, ilgililerden talep ettiğim sözlü ve yazılı savunma ve benden önceki soruşturma memuru müh 1 Mustafa Aksoy'un yapmış olduğu tesbitler ekte verilmektedir.

Saygı ile bilgilerinize arz ederim.


Salahi Emral

Ticari Şube Amiri-Soruşturma memuru.

*Ertugrul Bey
Umut Bey'e gönderildi
20/2/8*

Ekler:Kırmızı no,

1. 17-11-07 tarihinde "Soruşturma memuru" olarak atandığımı gösteren kurum Müdürlüğü'nden gelen yazı .
2. Sn Hasan Akyiğit'e konu hakkındaki ifadesini hazırlaması için gönderdiğim yazı.
3. Sn Hasan Akyiğit'in 21/11/07 tarihli yazılı savunması.
4. Sn Hasan Akyiğit ve Metin Uzun'un yurt dışında olduğu dönemi kabsayan yıllık izin formu.
5. Sn Ahmet Bağsever'in 1/10/07 tarihinde sn Mustafa Aksoy'a vermiş olduğu yazılı ifadesi.
6. Sn Enver Tekün'ün 26/09/07 tarihinde Sn Mustafa Aksoy'a vermiş olduğu yazılı ifadesi.
7. Sn Kamil Tosun'un 26/09/07 tarihinde Sn Mustafa Aksoy'a vermiş olduğu yazılı ifadesi .
8. Proje uygulama kontrol formu.
9. 19-9-07 tarihinde sn Mustafa Aksoy'un yerinde (şantiyede) yaptığı tesbitler ve almış olduğu yazılı ifadeler.
10. 23-11-07 tarihinde Merent elektrik ltd'ye (Ömer Kirciya) tarafimdan gönderilen yazı.
11. Merent Elektrik ltd'e(Ömer Kirci)tarafından 23-11-07 tarihli yazma 27-11-07 tarihli cevabı yazısı.
12. Hüseyin Çırakoğlu'nun 12-11-07 tarihli yazılı ifadesi.
13. Proje Uygulama Sözleşmesi.
14. Elsis ltd'ye(Hüseyin Hallaçoğlu) tarafimdan gönderilen 12-11-07 tarihli yazı.
15. Elsis ltd'e (Hüseyin Hallaçoğlu) tarafından 12-11-07 tarihli yazma 19-11-07 tarihli cevabi yazı.
16. 17-10-07 tarihinde sn Mustafa Aksoy'un bazı özel sektör temsilcileri ile yaptığı görüşme neticesinde elde ettiği bilgiler.
17. Sn Ceyhun Saygınel'in 22-11-07 tarihli yazılı ifadesi.
18. Sn Bülent Soğular'ın 30-11-07 tarihli yazılı ifadesi.
19. Ajoya Coast ltd'ye ait konutlara akım temini için hazırlanan projenin planı.
20. Sn Hasan Akyiğit tarafından kurum müdürlüğüne kendi el yazısı ile yazılan yetkilendirme yazısı.
21. Ticari şube tarafından 14-2-08 tarinde hesaplanan fark maliyet.
22. Sn Hasan Akyiğit'in kendi el yazısı ile Elsisten kullanılmayan kablonun isteneceğini belirten not.
23. Sn Hasan Eylemeli'nin 7-11-07 tarihli yazılı ifadesi.
24. Sn Hüseyin Altınkaya'mın 7-11-07 tarihli yazılı ifadesi.

kib-tek

K.K.T.C. Elektrik Kurumu

Bedreddin Demirel Caddesi, Lefkoşa, KIBRIS (Mersin 10 - Turkey)
P.K. 449, Tel: 392 - 228 3512, 228 3648 Fax: 392 - 228 3851

Sayı: S5.K 744/117 /07

Tarih: 05/11/2007

Konu: Soruşturma Memuru olarak görevlendirilmeniz hk.

**Sayın Salahi EMRAL
Ticari Şube Amiri
Merkez**

Girne Bölge Amirliğinde görevli Baş Mühendis Hasan AKYİĞİT , kişisel çıkarı için Girne Esentepe'de Ajoya Coast Limited şantiyesine kaçak akım bağladığı ve/veya bilgisi dahilinde akım bağlanması gözyumduğu ve/veya şantiyedeki Trafo odasındaki AG panosundaki enerjiyi kesmemekle kaçak elektrik bağlı olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği halde bunu önleyici eylemde bulunmadığı ve/veya sorumlu mevkide olduğu halde bu keyfiyeti Kuruma bildirmediği ve/veya örtbas etmeye çalıştığı ve dolayısıyla Ajoya Coast Limited'e gereksiz yarar sağladığı ;

Mezkur şirketten akım bağlanması için talepte bulunmadığı, iş emiri çekmediği, yasal gerekler tamamlanmadığı halde trafo odasını devreye aldığı ve trafoyu enerjili bırakmak suretiyle Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı davranıştı;

Resmi görevleri ile bağdaşmayan ve/veya kazanç sağlayıcı özel işlerle iştirgal ettiği hısusunda bilgi elde edildiği bu nedenle Konu genelinde soruşturma açılması ve Kurum Disiplin Tüzüğünün 1(3) maddesi uyarınca “ **SORUŞTURMA MEMURU**” olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğinin rica ederim.

**Fuat Mertay
Müdür**

GK

Sn. Hasan Akyigit
Girne Bölge Amirliği
Baş Mühendis

EK : 107/1445 nolu dosyada işlem gören " Girne Esentepe Bölgesinde Ajoya Coast Ltd'e ait 136 adet konut inşaatına akım temini projesinde Kurum Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma ile;


- 1- Kişisel çıkarınız için Girne Esentepe'de Ajoya Coast Ltd'e ait Şantiyeye kaçak akım bağladığınız ve/veya bilginiz dahilinde akım bağlanmasıma gözyumduğunuz ve/veya şantiyedeki Trafo Odasındaki AG Panosundaki enerjiyi kesmemekle kaçak elektrik bağlı olduğunu bildiğiniz veya bilmeniz gerektiği halde bunu önleyici eylemde bulunmadığınız ve/veya sorumlu mevkide olduğunuz halde bu keyfiyeti Kuruma bildirmediğiniz ve/veya örtbas etmeye çalıştığınız ve dolayısıyla Ajoya Coast Limited'e gereksiz yarar sağladığınız,
- 2- Mezkur şirketin akım bağlanması için talepte bulunmadığı, iş emri çıkmadığı, yasal gerekler tamamlanmadığı halde trafo odasını devreye aldığınız ve trafoyu enerjili bırakmak suretiyle Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı davranışlarınız,
- 3- Resmi göreviniz ile bağıdaşmayan ve/veya kazanç sağlayıcı özel işlerle iştirak ettiğiniz,
- 4- Girne Bölge Amirliği Tesis Şubesinde görevli Mühendis Sn.Metin Uzun, Sn.Cemal Avkan ve ustabaşı Sn.Ahmet Bağsever olduğu halde neden ; a- 11 kV y/a kablo güzergahı işaretlenmesi, b- Kanal derinliği kontrolü ve c- Kablo döşenmesi, kumlama ve bloklama kontrolunu bizzat sizin tarafınızdan ve tek başına yaptığınız,
- 5- 11 kV y/a kablosu güzergahını neye göre ve kimden yetki alarak değiştirdiğiniz, Ekler niye planda görüldüğü ve onay aldığı yerlerde yapılmadığı veya yaptırmadığınız,
- 6- Özel Sektör ile mukavele yapılan işlerde, mukavele gereği özel sektörün yapacağı işlerin iş emri olmadan yapılabileceği, fakat neden iş emri olmadan Kurumun yapması gereken işlerin de yapıldığı ve neden Trafonun enerjilendirdiğiniz ve kesicilerin ringe aldığınız,
- 7- Dosya içerisinde bulunan ve müracaatcının yazması gereken "Yetkilendirme Yazısı" (müracaatcının işi hangi özel firmaya yaptıracağını gösteren yazı) neden siz kendi el yazınız ile yazdığını,
- 8- Ambardan malzeme çekilirken "mal istek belgesine"; a- Projenin EK Numarası, b- İş Emri Numarası yazılması gerektiğini bildiğiniz halde neden Sn.Hasan Eylenceli'ye yalnızca EK Nosu ile Merkezi Daire Ambarından malzeme çektiğiniz,
- 9- EK : 107/1445 nolu dosyada iş emrinin çıkabilmesi için müracaatçıdan "Trafo Odası Yeri tapu devir hareci" için talep edilen 3000 Stg tutarındaki teminat mektubunun, Kuruma verilmemiği ve bu nedenle iş emri çıkmadığı, bundan dolayı iş emri çıkmadan uygulanan bu tür projelerde Kurum'un ne gibi maddi ve hukuki kayıtları olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Varsa neden bu durumu bildiğiniz halde niye projenin Kurum'a ait kısmının uygulanmasına göz yumdunuz,

*Ebis
Yazılı
sayfası
Menfaat
bu Cad
elini*

10- Trafo odası inşaatı tamamlandıktan sonra, trafo odasının “Geçici Kabülü” yapılp bir yıllık geçici teminat alındıktan sonra cihazların trafo odasına taşınabileceğini bilmeniz gerekmekte iken, daha önceki ifadenizde de yazdığınız gibi “Binanın Rampasında sorun olduğunu” tesbit ettiğinizi halde neden yazılı olarak inşaatı yapan ilgili firma veya Kurum adına kontrolü yapan ilgiliyi ikaz etmediniz ve cihazların odaya monte edilmesine göz yumdunuz ve üstüne üstelik cihazlara enerji vererek Kurumu zarara soktuğunuz,

25/07/2007 tarihinde iş tamamlanmasından sonra 11 kV y/a kablosu, yeni ekler ve CRMU'in O.I. kısımları enerjilendirilmiş, O.F.S. Off, Earth On pozisyonunda bırakılmıştır. Trafoya enerji verilememiştir. Çünkü Elsis Ltd'in personelinin ayağına civi battığından AG Panosundaki bağlantıları tamamlayamamıştır. Girne Tesis Şubesi Sorumlu Mühendisi olarak işin hangi tarihte tamamlandığını, trafonun hangi tarihte enerjilendirildiği muhakak bilginizdedir. Trafoyu enerjilendirdiğiniz gün yani devreye aldığıınız gün yanınızda Kurumdan hangi personel yardım etti? Kaçak akımın bağlanabilmesi için trafonun devre dışı bırakılıp AG Panosunun enerjisinin kesilmesi gerekirken, enerji kesilmeden nasıl bağlanmış olabilir? Enerji kesilmiş ise kim tarafından kesilmiş ve geçici akım panosuna direk olarak AG Panosundan nasıl ve kim tarafından enerji verilmiş olabilir ; ile suçlanıyorsunuz.

Kurum Disiplin Tüzüğünün (I) maddesi uyarınca Kurum Müdürlüğü tarafından S5.K.744/117/07 sayı ve 05/11/2007 tarihli yazı ile **“Soruşturma Memuru”** olarak görevlendirilmiş olduğum bu soruşturma ile ilgili olarak **“Savunmanız”** hazırlamanızı ve en geç 10 (on) gün içerisinde tarafımıza yazılı olarak iletmenizi önem ve ivedilikle rica ederim.


Salih Emral
Ticari Şube Amiri
(Soruşturma Memuru)

Sn. Salahi Emral

Ticari Sübe Amir'i

Soruşturma memuru

L/SA

(1)

(3)

21/11/07

Konu: 13/11/07 tarihinde tarafımıza elden verdığınız ve savunmamı istediğiniz yazınızı lk.

yazınızda, bana sordığınız sorularla ilgili cevap ve açıklamalarım aşağıda bilgilerinize arz olunur.

Cevap (1): kişisel çıkarım diye birsey asla söz konusu değildir. Bu yönde somut bir dryumunu veya şahidiniz varsa lütfen belirtiniz.

Kaçak elektriği ben bağlamadım. Bağlanmaşı konusunda da asla göz yummadım.

Bu konuya ilgili sordığınız bütün "ve" veya "li" soruları red ediyorum. Kaçak elektrik, ben yurtdışında izindeyken bağlanmıştım. Kaçak bağlantıyla ilgili Turgay Turgutoglu'da soruşturuldu. Kaçak elektriği kimin bağladığını dair Mustafa Aksoy'a söylediğini ve verdiği belgeler vardır. Niçin disiplin duruşmasında onlara hiç deғinilmmedi?

(2)

evap(2): kuruma ödenecik para ödendiği takdirde, özel elektrik firması ile kurum arasında mukavele imzalabilir. özel sektör ile kurum arasında mukavele imzalandığında, (yapılacak iş süreli olduğundan) işi başlatma zarunluluğumuz vardır.

Kilit altındaki bir trafoyu enerjili bırakmak hangi yasa, tüzük ve yönetmenlige aykırı olduğunu bilmiyorum, Aksine monte edilmiş bir kaplonun traforun veya panonun enerjisiz bırakılması, suçtur.

Hem hırsızlara karşı hemde emre amadeligi açısından sisteme monte edilmiş bir cihaz enerjili bırakılmalıdır.

ip(3): kurumdaki görevim gereği Gİne bölgesinde iş yapan 8, elektrik firması yetkilileri ile (Just, Altyapı, Sınsan, Merent, Karaverirler, Elsis Çeliksancı) hergün diyalog ve temas içinde olmam doğaldır. Bütün firmalara ve kurum müşterilerine eşit şekilde elimden gelen yardım, kurallar çerçevesinde, saatte bakmadan yaptım. Bundan da pişmenlik duymuyorum. Niç bir özel firma ve kurum müstərisinin benim aleyhime şikayet ettiğini hiç duymadım ve hissetmedim. Para karşılığı, özel olarak, elektrikle ilgili hiç bir iş yapmadım. kim seden tek bir kurus tenezül etmedim.

Elektrik mühendisleri birliği, herhangi özel bir elektrik işi yaptığımı göremediklerini, duymadıklarını ve herhangi bir şikayet almadıklarını aşikça, yönetim kurulu başkanımıza belirtmiştir. Ayrıca bu görüşlerini resmi olarak yazılı, kuruma bildireceğiz.

Vap(4): Yukarda belirttiğim 8 (sekiz) özel elektrik firmasından enaz 5 (beş) tanesi ve kurum ekipleri, gine bölgesinde hergün iş yapmaktadır ve bunlar hergün ya kontrol veya teknikleri konularda yardım, veya çalışabilmesi için elektrik kesme ister.

Eğer hep beraber birlikte dolasaydık, hiç birisi yetiştiremeydik. Görev bölümü yapıp, biriniz bir yere, diğerleriniz başka yerlere giderdik. Proje uygulamalarında olası aksaklıklarda birbirimizi suçlamamak için, (yani birim gidip başka şey, diğeriniz gidip aynı konuda başka şey söylemesi gibi) baştan sona kontrolları tek kişi takip edip sonuçlandırması, hepimizin ortak görüşüydü ve hep böyle yapıyorduk. Bu konu lütfen, metin bey, cemal bey ve Ahmet usta ile de görüşsün.

(4)

vap⑤: konu projeye ilgili dosya içerisindeki notlarım dan da anlaşılabilceğine gibi;

elimizdeki planda kaplonun işaretli olduğu kisim lar arazide belirgin değildi. ve eklerin yapı lacığı yer uygunluklu değildi, çukur ve dere yatağı gibi bir yerdi.

plantama sorumlu mühendisi ceyhun beyle konuyu tartışarak güzergah değişikliği yapmayı uygun gördük ve projeyi buna göre uyguladık. yeni güzergâhda, yollar belirgin ve açıktı, hemde kaldırımlar ve hattılar belliyođı.

Eklerde, düzükte yol kenarında yapılmıştır.

Güzergâh değişikliği yapacağımızı ve bundan dolay kaplonun kısalacağını, fakat kullanılmayaçak kaplonun Elsis İhd tarafından kuruma iade edilmesi gerektiğini, Elsis İhd'nın konu projeden sorumlu mühendisi ATIF PERVANE ye söyledim ve dosyaya'da konu ile ilgili notumu yazdım. Lütfen dosyadaki notlar incelensin.

O günler Amirimiz Göker Bey izinli olduğunda baş mühendis Aifatiyla bölge amiri ben idim.

(5)

projeler uygulanırken, güzergâh değişiklikleri, gerek yeraltı, gerek direklerle yer üstü; arazi şartlarının dan veya hukuki belirsizliklerinden veya ağaçlardan veya belediye ve sahiblerin itiraz ve sıkayette yürümden hemen hemen çoğu projede hep yaşıyordu. Size en az 100 (yüz) adet güzergâh değişikliği yapılmış proje ismi verebilirim.

vap(6): özel sektör ile kurum mukavele imzalandığında işi başlatma sorumluluğumuzun olduğunu daha önce de belirttim.

Kuruma ödenmesi gereken paralar ödedikten sonra, kurumun yapması gereken işleri, iş emri gelmeden bugüne kadar hep yaptık. Bu Bölge amiri Göker Bey de çok iyi biliyor.

Sadece sorusturma konusu olan bu proje de değil, bundan önceki projelerde de iş emri gelmeden işleri yapıyorduk. Size en az 50 (elli) proje ismi daha verebilirim.

Diger bölgelere enerji verebilmek için kesicilerin Ringe alınması gerekligidenden, kesicileri Ringe aldim.

(6)

evap(7): Elsis İtd'nin mühendisi ATIF PERVANE yabancı biri olup (Filistinli) yazı yazma konusunda türkcesi zayıf olduğundan ofisine gelip bende yardım istediginden, konu dosyada belirttilk işleri "ELSİS İTD'NİN YAPMAYA YETKİLİ OLDUĞU KONUSUNDA", bir yazı yapıp kendisine vermem istedim, Bende herhangi bir arz niyet düşünmeden, safca yapıp kendisine verdim. Lütfen ATIF PERVANEY'E de bu sorulsun, Telefon numarası : 0533-8343065'dir.

ap(8): Eğer kuruma ödenmesi gereken paralar ödediysse sadece bu projeye ilgili değil, bugüne kadar bütün projelerde ilgili hep böyle yaptı. Bunları Göker Bey de biliyordu.

P(9): Uygulanacak proje dosyaları bölge amirimiz Göker Bey tarafından bana, balyalar halinde gönderiliyordu. Bu dosya da uygulanması için Göker Bey tarafından bana gönderildi.

Trafik odalarının teminatlarıyla ilgili mervuat ve işlemleri merkez dairede, Gökter Bey, Ceyhun Bey ve sekreterlik takip edip yapıyordu.

İçerik 10: Trafik odası inşaat kışımlarının kontrollerini ve geçici ~~kontrollerini~~ merkezi tesis sübe amirine gire bağılı Turgay Turgutoglu tarafından yapılıyordu. Trafik odası en son tarafından da kontrol edilmekteydi.

Konu trafik odasının rampasında iftirazlarının olduğunu Turgay Turgutoglu'na telefonla törlü bildirdim. O da bana birgün gelip yerinde birlikte bakarız ve genekmesi halinde yapabileceğim sözcünü bana verdiği için rahat kaldım.

Ayrıca mal sahibi inşaat mühendisinden aldığı bilgilere, rampa olmasını istedigim yerin 50 cm yükseltileceği ve rampaya gerek kalmayacağı, bana proje ve planları açıp anlattı.

"Ve üstüne üstlük cihazlara enerji vererek kurumuza zarara sokturuz! cümlenizdeki ifadenize katılmıyorum. Red ediyorum.

kurumun nasıl ve kaç para zarara uğratıldığı,
lütfen bana siz açıklayınız.

"Trafoya enerji verilememiştir. Çünkü Elsis Hd. personelinin ayagına civi battığı için AG panosundaki bağlantıları tamamlayamamıştır."

Cümlesiizdeki ifadenizi hayretle karsılar, ben bunlardan hiç haberimin olmadığını belirtme isterim.

Bildiğim ve doğrusu söyledir,-

Trafo odasını devreye aldığım gün ; Lefkoşa merkezi test tesbesine bağlı kaplo 'EK' ve test ekipleri ile birlikteydim.

Hasan Eylenceli'nin ekibi ekleri yapıyordu, Hüseyin Altinkaya'da kaploları test ediyordu. Trafo odası içerisinde de Elsis Hd personeli 5-6 kişi çalışıyordu. cihazların yağ kontrollerini, trafo odası iş temizliğini ve Trafodan AG Panoya bağlanacak $1 \times 630 \text{ mm}^2$ kaplolara →

pabuç sıkıyorlardı. Ben biraz ordaydım Elsis İtd'ye ait ve Elsis personelinin kullandığı press yağ kaçırıp pabuçları iyice sıkıyordu ve Elsis İtd'nin personeli, Hasan Eylenceli'den kurumun presini istedi. Hasan Eylenceli'de presi kendi kullanımına veren yeleğini, ancak kendisi getip sıkabileceğini söyledi. Hasan Eylenceli işini (yani Ekleri) bitirince presle birlikte trafo odasına gelip Elsis'in elemanlarıyla birlikte pabuçları sıkılar ve aynı anda 630'luk kaplolar panoaya bağlandı. (Lütfen bu Hasan Eylenceli'yi sorulsun.)

Hüseyin Altinkaya testlerini bitirince bana sisteme enerji verebileceğini söyledi. Bende hem sistemi ringe aldım hemde lokal trafeye enerji verip Faz rotation, voltaj ve tap ayar kontrollerim, yapıp, trafoyu energili bırakıp, kapıya da Elsis İtd'nin bana getirdiği asma kilitke kilitkeyip 3 adet anıhtarını cebime koyup ordan ayrıldım.

Konu trafo odasına ait 3-adet anıhtar bugün hala oynadığı ofisinde asılı durmaktadır.

2-3 gün sonra da yurtdışına gitmek için 2-hafifliğine izne ayrıldım.

Ben ayrıldıktan sonra (zamanını bilmiyorum) benim taktığım gri renkteki kılıcı, bıçıkları kırı, içeri girdi ve enerjili panodan geçici akım sayacı dolabına enerji bağladı. kimlerin ve tam olarak ne zaman, bunu yaptıklarını manı bilmiyorum. Trafoyu enerjili bırakmasaydım yine enerji almak isteyen kötü niyetli kişiler alamayacaktı?

Kaçak elektrik bağlama olayını, işinden döndükten sonra ilk iş gününde sabahleyin Göker Bey'den öğrendim.

Ben isimi severek ve zevk alarak yapıyordum. yoğun çalışma tempomuna rağmen hiç usanmadıydım. Bu konu beni işinden ve kurumdaki mevkiden etti, ətəritimi şerif ve haysiyetimi iki parşık etti. Bilgilerinize saygılarla arz ederim.

Hasan Akyigit



K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU

İZİN DİLEKÇESİ

41

İsim : Hasan Akyigit

Mevki : Baş Mühendis (Daimi / Geçici)

KKTC Elektrik Kurumu Müdürlüğü,

Tarih maksadiyla bana

4/9/07 den 14/9/07 ye kadar, 11 gün

izin verilmesini arz ederim.

Dilekçem uygun görüldüğü takdirde iznimi yurt içinde / yurt dışında geçirmeyi tasarlıyorum.

Adres : Üsküp

Tarih : 3.9.2007

İmza : Hasan

İzin verilmesi uygundur / uygun değildir.

İzinli olduğu sürece görevini Cemal Avkın yürütecektir.

Tarihi : / /200

Şube Sorumlusu / Sorumlu Müh. / Bölge Amiri / Şube Amiri

İzin Toplamı	25
Talep edilen izin süresi	
Geriye kalan izin	
Geçmiş yıllarda artırmış olduğu izin toplamı	25

Hazırlayan : 120 27/3/02

Kontrol Eden :

İzin verilmesi uygundur / uygun değildir.

Tarih : 7.8. 9. /2007

Personel Şube Sorumlusu (s)
Müdür mv. / Müdür

Not : 1. Yurt dışında geçirilecek izinler için başvuru 3 hafta önce yapılmalıdır.
2. 14 günü aşınan izinler için başvuru 10 gün önceden yapılmalıdır.
3. 14 günden az izinler için başvuru 3 gün önceden yapılmalıdır.

5 Eylülde İhali a.



K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU

İZİN DİLEKÇESİ

İsim : Mehmet Veli

Mevki : Müh. İ. (Daimi / Geçici)

KKTC Elektrik Kurumu Müdürlüğü,

..... maksadıyla bana

5/9/07 - 14/9/07, den ye kadar, 10 (on) gün

izin verilmesini arz ederim.

Dilekçem uygun görüldüğü takdirde iznimi yurt içinde / yurt dışında geçirmeyi tasarlıyorum.

Adres : Görev

Tarih : 27.8.2007 İmza :

İzin verilmesi uygundur / uygun değildir.

İzinli olduğu sürece görevini Cemal Arıkan yürütecektir.

Tarih :/...../200.....

Fetli g Şube Sorumlusu / Sorumlu Müh. Bölge Amiri / Şube Amiri

İzin Toplamı	16,5
Talep edilen izin süresi	10
Geriye kalan izin	6,5
Geçmiş yıllarda artırmış olduğu izin toplamı	35

Hazırlayan : 128 27/9/2007

Kontrol Eden :

İzin verilmesi uygundur / uygun değildir.

Tarih : 28.8.2007

Personel Şube Sorumlusu (2)
Müdürlük / Müdür

- Not : 1. Yurt dışında geçirilecek izinler için başvuru 3 hafta önce yapılmalıdır.
2. 14 günü aşkın izinler için başvuru 10 gün önceden yapılmalıdır.
3. 14 günden az izinler için başvuru 3 gün önceden yapılmalıdır.

5 Eylül'de Italya

Kıbrıs Türk Elektrik Kurum

Leftover

Eenkele belangrijke voorbeelden zijn de elektrische motor en de elektrische lamp.

Söz konusu gün Fenerbahçe ve Kamı Tonu
Bölgede sayac oturulduğum beni arkadaşlar ve bir Sayac
dolabında direkt bağı olduğum bayaç attılar ve ben
Oraya çağrıldım. Benim bunu üzerine oraya gitmiş
ve arkadaşlarla buluşup baba kınım olan yere gitmiş

Trabzon'dan duvarında geleni akım banosu
düzenlenmiş şekilde direkt akım bağı gibi bağlıdır.
İkinci olacak kurum tarafından yapılışla, sibiller ile elektrik
istmesen Santigay'a gidiş orduaki görevlilerden ilgisi
stetik ve elektrigin kimin bogbağı, nolder, Orduaki
fretileri bire Turgay Turgut'unun bogbağıını ve.. Telefon
numeri 1300. Bunu üzerine elektrikten tacat bağlandı,
karaat getirdiğim için elektriklerin tacat olduğunu
mazeride söyledi elektriklerinin tamamı kırılmış, ve
bu zamanda jamaat bayatlarının söylediler. Ben elektrik
tacat olduğunu söyledim ve elektrigin temizegini
externa keşfettim ve Jamaat Eşref Taş

~~İşte bunlar arkadalarla bu konulara sahip? Buna~~

Lütfi (terumin master key'lerden biridir). Elektrik şato
off ederken hediye Ordan Ayrıldı. İceri gelindiğinde

Ahmet Bagseven D

8 Kasım 2007

⑤

Girne Belde Amirliği'nde Çalışan Sayacı Okuyucu
Kamil Tosun ve Tek. Enver Tektürk'ün 4 Fiyatlılarını
ben aradım Esentepe'de bir yerde Kacat olay olmuş
diğim testit edemediklerini bir direk atın bağlanan
bulutlarım ve benin kontrol etmemi istediler. Bende
elindeki işleri bitirdikten sonra Esentepeye arta da birkaç
balisup olay yerine gitti.

3 Kontrol ettiğimde 17k anda birim tarafımından
direk atın olabileceğini düşünüyorum olay yerindeki
İnşaat Şantiyesini gitti. Oradaki sorumluları arkadaşa. Niçin
Kacat elektrik kullanıyorsunuz diye Sordum (Onlardan
Kacat olay olmuşum anlamıştım) Onlarda esraptorlarının kurulan
diğim ve erken ramanda halledicelerini söylediler. Bunun
öncesi tıraş bağladığını Sordum. Onlarda Turgut Turgut
zığlunu bağladığını söylediler ve Telefonla aradılar
ve biri Tıraşın ben kendilerine Kacat bağlandı yapıldı.
1. İzin elektriklerini keseceğini söyledim ve yanlarında
girdik (Yamada Kamil Tosun ve Enver Tektürk) Trafo odanın
2. girdik. Trafo odası özlü kilitlenen kilitlenen olduğum için
lidi tirarat içeri girdik ve Trafomin Trip (off) yaptı.
Ordan ayrıldık.

Iceri geldiğimizde Tıraşın giri töker bitti
19'i verdim.

Ahmet Bağrıaçık
Girne Bölge Amirliği
Tekniker A.P.

Sn. Mustafa Aksøy
Ticari Şube Amirliği
Mühendis I.
(Soruşturma Memuru)

26/09/2007

(21)

Tarafıma göndermiş olduğunuz 20/09/07 tarihli yazınızda bahse konu soruşturma ile ilgili olarak 04/09/07 tarihinde esentepe bölgesinde Kamil Tosun ile, sayaç okuma, kesme/ulama işi ile ilgili olarak görevli iken, sürekli gittiğim bölge olması ve elektriğin henüz daha bağlanmadığı inşaatları, büyük oranda bildiğim için kaçak kullanım olup olmadığıın kontrolünü de yapmaktayım.

Bahse konu olayında yapılan kontrol sırasında Üç fazın direk akım olarak bağlandığı tespit edilmiştir. Tespitin ardından bu bölgeye sayaç takan arkadaşlardan Hakan İçen'i arayıp buraya direk akımın bağlanıp bağlanmadığını sordum. Bağlanmadığını öğrendiğim zaman Ustabaşı Ahmet Bağsever' i arayıp olayı aktardıktan sonra görevimize devam ettim.

Ustabaşı Ahmet Bağsever bölgeye gelip bizi bulduktan sonra olay yerine tekrardan birlikte gittik. Ahmet Usta Kontrolünü yaptıktan sonra buranın Kontrolsüz olduğu ve kaçak akım kullanıldığın tespitini yaptı. Bunun üzerine şantiyede sorumlu kişiyle görüşmek için şantiyeye birlikte girdik. Sorumlu ile yapılan görüşmede, Turgay beyle, Hasan Akyigit' in bilgisi olduğunu ve telefonda görüştükten sonra Hasan beyin bizi arayacağını söyledi. Bunun üzerine yapılanın yasal olmadığını belirtip Enerjiyi kestikten sonra bölgeden ayrıldık.

Ağustos ayının başındaki okuma gününde aynı yerde yapılan kontrolde enerji mevcut değildi. Bu nedenle büyük ihtimalle Ağustos ayının üçünden sonraki bir gün yapılmıştır. Ayrıca trafo odasının özel kilitle kilitli olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili bilgilerim yukarıda belirtmiş olduğum gibidir. Bilgilerinize arz ederim.

Enver Tekün
Teknisyen/Şöför



Sn. Mustafa Aksoy
Ticari Şube Amirliği
Mühendis I
(Soruşturma Memuru)

Tarafıma göndermiş olduğunuz 20/09/07 tarihli yazınızda bahse konu soruşturma ile ilgili olarak 04/09/07 tarihinde esentepe bölgesinde Enver Tekün ile, sayaç okuma, kesme/ulama işi ile ilgili olarak görevli iken, sürekli gittiğim bölge olması ve elektriğin henüz daha bağlanmadığı inşaatları, büyük oranda bildiğim için kaçak kullanım olup olmadığını kontrolünü de yapmaktayım.

Bahse konu olayında yapılan kontrol sırasında Üç fazın direk akım olarak bağlandığı tespit edilmiştir. Tespitin ardından bu bölgeye sayaç takan arkadaşlardan Hakan İcen'i arayıp buraya direk akımın bağlanıp bağlanmadığını sordum. Bağlanmadığını öğrendiğim zaman Ustabaşı Ahmet Bağsever' i arayıp olayı aktardıktan sonra görevimize devam ettim.

Ustabaşı Ahmet Bağsever bölgeye gelip bizi bulduktan sonra olay yerine tekrardan birlikte gittik. Ahmet Usta Kontrolünü yaptıktan sonra buranın Kontrolsüz olduğu ve kaçak akım kullanıldığının tespitini yaptı. Bunun üzerine şantiyede sorumlu kişiyle görüşmek için şantiyeye birlikte girdik. Sorumlu ile yapılan görüşmede, Turgay beyle, Hasan Akyigit' in bilgisi olduğunu ve telefonda görüştükten sonra Hasan beyin bizi arayacağını söyledi. Bunun üzerine yapılanın yasal olmadığını belirtip Enerjiyi kestikten sonra bölgeden ayrıldık.

Ağustos ayının başındaki okuma gününde aynı yerde yapılan kontrolde enerji mevcut değildi. Bu nedenle büyük ihtimalle Ağustos ayının üçünden sonraki bir gün yapılmıştır. Ayrıca trafo odasının özel kilitle kilitli olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili bilgilerim yukarıda belirtmiş olduğum gibidir. Bilgilerinize arz ederim.

Kamil Tosun
Teknisyen C





PROJE UYGULAMA KONTROL FORMU

PROJE ADI : Esentepe'de Ajoya Coast Ltd'e ait konutlara akım temini proj.

DOSYA NO : EK107/1445

UYGULAYICI FİRMA : Elsis Ltd.

ÖNGÖRÜLEN SÜRE : 3 ay

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 09.07.2007

TAMAMLANDIĞI TARİH :

NOT : Her kontrolden görevli personel ve uygulayıcı firmanın yetkili elemanı tarafından imzalanacak ve iş bitiminde Planlama Şube Amirliği'ne sunulacaktır.

Dağıtım : Bölge Amiri
Tesis Şube Amiri

19/09/2007 tarihinde Girne Bölge Amirliği Tesis Şubesi'nde görevli Ustabaşı Sn.Ahmet Bağseven'le birlikte Girne Esentepe'de Ajoya Coast Ltd'e ait Şantiye'de Yaptığım Tesbitler ve Aldığım İfadeler ;

Yerinde Yapılan Tesbit ve Gözlemler;

- 1- Trafo Odası yanına 1 adet Sayaç Dolabı monte edilmişti. Dolap içerisindeki kablo bağlantıları aynı Kurum'da çalışan teknisyenlerin bağladığı gibi idi. İçerisinde dağıtım tablosu, toprak otomatığı ve tek ve 3 faz priz vardı. Trafonun enerjisi kesilmişti. Dolayısı ile sayaç dolabı içerisinde akım yoktu. Sayaç Dolabı ile Şantiye Binaları (3 adet oda) arasına yaklaşık 350m $2 \times 16\text{mm}^2$ Cu.Pvc AG y/a kablosu döşenmişti. Şantiye Binasının yanına orada hazır olan AG Dağıtım panosu henüz monte edilmemiştir. Ancak Şantiye binasına irtibatı vardı. Şantiyede çalışanlardan alınan bilgiye göre şantiye binası içerisindeki buzdolapları kaçak akım kesilmeden önce çalışıyordu. Trafo odası kilitli idi. Halbuki kilit kaçak akımın kesilmesi için Sn.Ahmet Bağseven tarafından kırılmış ve Kurumda Master Key olmadığı için bir şekilde kapı bağlanmıştı. Daha sonra birileri tarafından tekrar kilitlendiği yerinde tesbit edilmiştir.
- 2- Ayrıca 2 adet Trafo Odası tarafında ve 3 adet de Şantiye Binaları tarafında olmak üzere 5 adet bitmiş konut olduğu tesbiti yapılmıştır. Yaptığım araştırma neticesinde bitmiş olan beş adet konutun arsa sahiplerine ait olduğu, taşınacakları için de hemen elektrik talep ettiklerini bu yüzden geçi akım için bastırdıkları ve hatta kaçak olarak bağlanan akımdan da evlerinin içini temizlemek için kullandıkları şantiyedekiler tarafından itiraf edilmiştir.

Santiye Sorumlusu İnşaat Mühendisi Sn.Faruk Güneş ve Şantiyede Görevli İnşaat Mühendisi Sn.Cevat Manjur'un bizzat benim tarafımdan alınan ifadesi :

Şantiye Sorumlusu İnşaat Mühendisi Sn.Faruk Güneş ve Şantiyede Görevli İnşaat Mühendisi Sn.Cevat Manjur'la yaptığı görüşme neticesinde bana verdikleri bilgiler aynen aşağıdaki gibidir ;

- 1- Mal sahiplerinin davamlı yurt dışında olması ve mal sahiplerinin Turgay Turgutoğlu ile yakın dost olması sebebi ile Trafo odası içerisindeki cihazların montesi ve bağalntısı işleri ile ilgilenen, şantiyedeki her türlü elektrik malzemesinin temini ve tedariki ayrıca şantiye için gerekli her türlü malzemeyi (elektrik veya inşaat malzemesini vb.) tedarik eden ve şantiyeye ulaştıran Sn.Turgay Turgutoğlu'dur. Nedenini sorduğum zaman Mal Sahibinin talimatı olduğunu ve her türlü malzeme ihtiyaçlarını Turgay Beye bildirdiklerini ve malzeme tedarikini onun yaptığı söylediler.
- 2- Ayrıca trafo odası yanındaki sayaç dolabını, geçici akım panosunu ve 350m y/a kablosunu Turgay Beyin temin ve tesis ettiğini anlattılar. Geçici akımı da (kaçak akımı) evraklar tamamlanıncaya kadar Sn.Hasan Akyigit'in bilgisi ile Sn.Turgay Turgutoğlu tarafından bağladığını söylediler. Daha sonra kaçak akımın Kurum personeli tarafından tesbit edilerek kesildiğini ve şu anda elektrikleri olmadığını anlattılar.
- 3- Trafo odasını açmak istedığımı söylediğim zaman ise Sn.Faruk Güneş bana odanın anıhtarlarının Turgay Beyde olduğunu, istersem hemen onu arayabileceklerini söyledi. Ben de aramalarını söyledim ve hemen şantiye sorumlu mühendisi Sn.Faruk Güneş cep telefonu ile Turgay Beyi aradı ve Kurumdan elektiriği bağlamak için birilerinin geldiğini ve Trafo odasının kapısının acilen açılması gerektiğini kendisine söyledi ve telefonu bana verdi. Turgay bey telefonda benim olduğumu görünce önce şaşırıldı, bir anlam veremedi ve bana ne için orda olduğumuzu sordu. Ben de geçici akım müracaatı var onun için yerinde tesbit yaptığımızı söyledi ve Trafo odasının kapısının açılması gerektiğini ona aktardım. Bana kendisinin Lefkoşa'da olduğunu (yani onda ahahtar vardı) ve istersem bana kapıyı Sn.Hasan Akyigit'in de açabileceğini çünkü onda da anahtar olduğunu söyledi ve telefonu kapattı.
- 4- Sn.Faruk Güneş'e trafo odasını kimin yaptığını sorduğum zaman ise de, odanın da Turgay Turgutoğlu'nun bilgisi ile yapıldığını, odayı onun yaptırdığını söyledi.

Mustafa Aksoy

Soruşturma Memuru



**140 B.Demirel Caddesi, Lefkoşa, KIBRIS (Mersin 10 - Turkey)
P.K. 449, Tel: 392 - 228 3512, 228 3648 Fax: 392 - 228 3851**

Tarih: 23/11/2007

MERENT ELEKTRİK LTD.

SN.ÖMER KIRCI

Karaoğlanoğlu Caddesi Özen Plaza Kat 1 Daire 5

Karaoğlanoğlu

Girne

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürlüğü yapmış olduğu değerlendirme Sonucunda, Girne Bölge Amirliği Çalışanı Baş Mühendis Sn Hasan Akyigit hakkında soruşturma açmayı uygun bulmuştur. Bu konu ile ilgili Soruşturma Memuru olarak tayin edildim.

Soruşturma devam ettiği bu günlerde tarafimdan tesbit edilen Hasan Akyigit'in Lefkoşa'daki evinde bulunan 1 (bir) Adet Direk Tipi trafonun sizin firmanız ait olduğu tesbit edilmiştir.

Bu nedenle soruşturanın selameti açısından Bu trafonun Hangi Projeden, Hangi Tarihte söküldüğü? ilgili Şahsin Lefkoşadaki evine Kurum aracı ile mi? Sizin Firmanızın aracı ile mi ? kendi şahsi arabası ile mi ? ve/veya başkasına ait araç ile Girneden Lefkoşa nasıl taşındığının ? bilgisini, Neden Şahsin Lefkoşadaki evine taşındığını ve neden Sizin Alsancaktaki ambarınıza taşınmadığının bilgisini de tarafima detayları ile birlikte yazılı olarak on (10) gün içerisinde bildirmenizi saygımla rica ederim


Salahi Emral
 Ticari Şube Amiri
 (Soruşturma Memuru)

Sn. SALAHİ EMRAL
TİCARİ ŞUBE AMİRİ
(SORUŞTURMA MEMURU)

Tarih : 27/11/2007
Sayı : 07 / 023

L E F K O Ş A

İlgisi: 23/11/2007 tarihli faksla gönderdiğiniz yazınız.

İlgisi yazınızda Firmamızın bilgilerini ve açıklanmasını istediğiniz hususlar, aşağıda maddeler halinde ve yazınıza cevaben bilgilerinize sunulmaktadır.

- 1- Sn. Hasan Akyigit'in evinin önünde bulunan direk tipi trafo Firmamiza aittir.
- 2- a) Bu trafo yeni olup herhangi bir projede monte edilmemiş ve de kullanılmamıştır.
Dolayısı ile de demonte bir transformatör değildir.
- b) İlgili şahsin Lefkoşa'daki evine Firmamiza ait araçla taşınarak bırakılmıştır.
Trafo Girne'den Lefkoşa'ya götürülmemiştir. Lefkoşa'dan temin edilen bir malzemedir.
- c) Trafonun taşınması esnasında, Firmamiza ait araçta meydana gelen teknik bir arıza nedeni ile, söz konusu transformatör, Sn. Hasan Akyigit'in müsaadeleri üzerine oraya bırakılmıştır. Bu esnada Firmamızın T.C.'den ithal ettiği traflar gelmiş, gelen traflar içerisinde bu vasıfta traflar bulunduğuundan, bu transformatörlerin Alsancak'taki depomuza indirilmiş olması ve kendi bölgemizdeki işler için elimizde bu tür traflonun mevcut hale gelmesi üzerine, söz konusu trafonun Lefkoşa bölgesinde çıkabilecek bir başka işte kullanılmak ve mükerrer bir taşıma daha yapmak için o yerde bekletilmesi tarafımızdan daha ekonomik ve uygun olacağı kanaatine varıldığından trafo halen orada durmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederiz.

Saygılarımızla

MERENT ELEKTRİK LTD.

Ömer KIRCI
E.E.K. Müh.
Direktör

23.7.07 tarihinde Elsis isimli firmanın Mühendisi olan Atif isimli sahibi, Girne Bölge Amirliğinde görevli Mühendis Burçin Karataş arayarak Esentepe Ajoya Coast'a ait konutların rekortu olduğunu telefoniyen bildirdi.

Rekorthanaya giden arkadaşım (Salahî Tökgöz) o gün izinli olması nedeniyle iş yapmaya ben ve Burçin Karataş beraber gitmiş, aynı gün iş yapılarak ve oradaki yetkili arkadaşa (Atif) Tesis bölümünden arkadaşların gelip kanal görmesi gereği söylenerek oradan ayrılmıştır.

Oraya giderken de daha önce Ajoya Coast için hazırladığımız projeyi yanımıza almadık. Orada bize gösterilen kanala uygun olarak rekort alınmış ancak daha sonra hazırlanan proje dosyası bulununca görergahın yanlış olduğu anlaşılmıştır.

Hüseyin Girakoğlu
159

PROJE UYGULAMA SÖZLESMESİ

PROJE ADI	Esentepe'de Ajoya Coast Ltd'e ait konutlara akım temini prj.
DOSYA NO	EK107/1445
YAPILACAK İŞLERİN DÖKÜMÜ	<p>(a) T-X arasına 360m 2x(3x95mm²) XLPE 11 kV YG y/a kablosu döşenecektir.</p> <p>(b) 1 adet kapalı tip trafo odası yapılacaktır.</p> <p>(c) Trafo Odası içerisinde 1 adet 800 kVA GM Trafo, 1 adet CRMU, 1 adet 6 yolu AG Panosu ve fotosel ve aksamları monte edilecek ve tüm bağlantıları yapılacaktır.</p> <p>(d) Projede gerekli olan tüm malzeme müracaatçı tarafından sağlanacaktır. (Ek Kutuları hariç)</p> <p>(e) Projedeki kazı ve tamir işleri ile tüm topraklamalar müracaatçı tarafından yapılacaktır.</p> <p>(f) Arsalara akım temini Planlama Şubesi tarafından onaylanacak proje doğrultusunda y/a olarak uygulanacaktır.</p> <p>(g)</p> <p>(h)</p>
UYGULAYICI FİRMA	Elsis Ltd.
BAŞLANGIÇ TARİHİ	09.07.2007
ÖNGÖRÜLEN SÜRE	3 ay
BİTİŞ TARİHİ	09.10.2007

Yukarıdaki tablo da dökümü yapılan işleri müracaatçı adına uygulamak yükümlülüğünü üstlenen uygulayıcı firma ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında aşağıdaki sözleşme yapılır.

1. Projeye dahil olup da firma tarafından uygulanacak olan işler her aşamada yetkili Kib-Tek elemanlarının **kontrol ve denetimi** altında yapılacaktır.
2. Firma, yüklediği işleri yukarıdaki tablo belirtilen "bitiş tarihi"ne kadar tamamlamış olmalıdır.
3. Öngörülen süre içerisinde tamamlanamayan işler için **her gecikme günü için 20 STG.** tutarında gecikme cezası uygulanacak ve bu ceza uygulayıcı firmadan yazılı olarak talep ve tahsil edilir. Ödenmeyen ceza miktarı, firmanın geçici teminatına (bu teminatın da yetmediği durumlarda sürekli teminatına) el konularak tahsil edilecektir. (NOT : Gecikme Kib-Tek'ten kaynaklanan bir nedene dayanıyorsa ceza uygulanmaz.)
4. Yapılacak tüm işler ilgili Bölge Amirliği ile koordine sağlanarak yapılacaktır. Bölge Amirliğinin bilgi ve onayı dışında yapılacak her iş, ilgili Bölge Amirliğinin isteği halinde iptal edilerek yeniden yapılacaktır. Bir yıl içerisinde 2 defa bu şekilde hatalı iş yapılması halinde ise uygulayıcı firmanın proje uygulama yetki belgesi **6 ay** süre için iptal edilecektir.
5. Tüm kontrol işlemlerini içermesi gereken ekteki proje uygulama kontrol formu **her aşamada** firma yetkilisi ile Kurum görevlisi tarafından imzaalanacak ve iş bitiminde Planlama Şubesine sunulacaktır.

Firma adına

Elsis Ltd.



Kurum adına

Fuat MERTAY
Müdür

Sn. Hüseyin Hallaçoğlu
Elsis Ltd
Lefkoşa

EK : 107/1445 nolu dosyada işlem gören " Girne Esentepe Bölgesinde Ajoya Coast Ltd'e ait konutlara akım temini" projesi için 09/07/2007 tarihinde Şirketiniz ile Kurumumuz arasında yapılan ve ekte sunulan sözleşme gereği uygulanması gereken mukaveleye göre yapılan işlerde ;

- 1- T-X arası döşenmesi gereken $3 \times 95\text{mm}^2$ XLPE 11 kV y/a kablosu kaç metre olarak döşenmiştir?
- 2- Sözleşme gereği döşenmesi gereken $3 \times 95\text{mm}^2$ XLPE 11 kV y/a kablosu belirlenen metrajdan daha az döşenmiş ise aradaki fark kablo Kuruma iade edildi mi?
- 3- Trafo odası inşaatı kimin tarafından yapılmıştır?
- 4- Trafo odası içerisindeki cihazların montajı ne zaman ve kimin tarafından yapıldı? ve ne zaman enerjilendi? Kuruma teslim tarihi nedir? Trafo odası teslim edilmiş ise Kime teslim edildi?
- 5- Trafo odası içerisinde kullanılan tüm malzemenin temini ve tesisi kimin tarafından yapıldı?
- 6- Projede gerekli olan tün kazı ve tamir işleri kimin tarafından yapılmıştır.
- 7- Trafo odasının geçici kabülü Kurum tarafından yapıldı mı? Yapıldı ise geçici kabülü Kurum adına kim yaptı?
- 8- Trafo odası içerisindeki AG Panosundan direk bağlantı olarak şantiyenin kaçak akım aldığı hakkında bir bilginiz var mı?

Kurum Disiplin Tüzüğünün (L) maddesi uyarınca Kurum Müdürlüğü tarafından S5.K.744/117/07 sayı ve 05/11/2007 tarihli yazı ile "Soruşturma Memuru" olarak görevlendirilmiş olduğum bu soruşturma ile ilgili olarak "İfadelerini" hazırlamanızı ve en geç 10 (on) gün içerisinde tarafımıza yazılı olarak iletmenizi önem ve ivedilikle rica ederim.



Salahi Emral
Ticari Şube Amiri
(Soruşturma Memuru)



ELECTRICAL ENGINEERING, WHOLESALES, IMPORT, CONSTRUCTION, CONSULTANCY SERVICES

Altınbaş Petrol İst. Yanı Dr. Fazıl Küçük Bulvarı - Lefkoşa P.O.B. 150, NICOSIA, MERSİN 10 TURKEY
TEL: 0 90 392 22 54737 FAX: 0 90 392 22 54738 E. mail: elsis@north-cyprus.net www.elsisltd.com

15

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU
LEFKOŞA
19.11.2007

Ticari Şube Amiri Salahi Emral'in 12.11.2007 tarihli yazısına cevabımızdır.
EK107/1445 Nolu dosyada belirtilen şirketin ismi Lajoya Coast Ltd'dır.

1. X-T arası kablo yaklaşık 500 metre döşenmiştir.
2. Kablo döşemesi malsahibi ile birim fiyat olarak anlaşılmış ve kullanılan miktar kadar ödeme alınmıştır. Kuruma kablo iade edilmemiştir.
3. Trafo odası malsahibi tarafından yaptırılmıştır. Biz işe başladığımız zaman oda hazır durumda idi.
4. Trafo odası içindeki elektrik işleri ve cihazların montajı Temmuz 2007 sonlarında şirketimiz personeli tarafından yapıldı. Enerjilendirildiği tarihi tam olarak hatırlamamakla birlikte Ağustos 2007 olduğunu tahmin ediyorum. Odanın teslimi Girne Tesis Şube sorumlusu Hasan Akyigit'e yapılmıştır.
5. Cihaz ve malzemeler stoğumuzdan kullanılmıştır.
6. Projede kazı ve tamir işleri mal sahibi tarafından yaptırılmıştır.
7. Trafo odasının tamamlanmış durumunu kurum yetkili personeline gösterip işe ondan sonra başladık.
8. Şantiyenin kaçak akım aldığı hakkında herhangibir bilgim yoktur.

Saygılarımlızla

Hüseyin HALLAÇOĞLU

ELSİS LTD.

17/10/2007

Bazı Özel Sektör Temsilcileri İle Yaptığım Görüşme Neticesinde Elde Ettiğim Bilgiler :

Elektrik Altyapı Şirketi olan veya Elektrik Malzemesi satan bazı özel sektör temsilcileri ile yaptığım sözlü görüşmeler (talep ettiğim halde yazılı olarak kimse ifade vermek istemedi) neticesinde elde etmiş olduğum bilgilerde, genellikle Turgay Turgutoğlu ve Hasan Akyiğit'in birlikte ortaklaşa iş yaptıkları, birlikte gelip malzeme aldıkları ve ödemeleri de işi aldıkları şirket adına fatura kestirerek kendilerinin nakit olarak yaptıklarını veya ödemelerde işi aldıkları şirketin çekini kullandıklarını ve böylece kendi atalarına fatura kestirmeyerek ortada gözükmek istemediklerini söylediler. Malzemeleri de malzemenin büyüklüğüne göre ya kendi arabaları ile yada zaman zaman kamyon ile gelip aldılarını anlattılar. E&S sahibi Sn.Faik Gönç ile yaptığım görüşme neticesinde, kendisine "Altyapı işlerini Elsis Ltd'in yaptığı Esentepede Ajoya Coast Ltd'in yaptığı Trafo odası içerisinde Elsis Ltd'in ithal ettiği Elkima Marka Trafo kullanıldığı halde niçin kendi ithal ettiği Ranbill Power ve Ormazabal maraka CRMU kullanmadı da senden Lucy marka CRMU satın aldı" diye sorduğum zaman bana "Lucy marka kesiciyi kendisinden Turgay Turgutoğlu'nun aldığı, belki onun Elsis Ltd'e sattığını veya verdiğini, belki de kendilerinin monte ettiğini fakat bunu bilemeyeceğini" söyledi. Konuşmasında zaman zaman da kendisinden Hasan Akyiğit ile Turgay Turgutoğlu'nun birlikte gelip malzeme (Lucy marka CRMU, RMU, OI gibi kesiciler, Aleminyum kablo ve çeşitli havai hat malzemeleri, lente malzemesi v.b.) satın aldılarını anlattı. Daha sonra yine yaptığım araştırma ve görüşmeler neticesine bu şahısların Elparts Ltd'den de devamlı malzeme aldıklarını, birçok altyapı işlerine kendi el yazları ile teklif verdiklerini ve böylece piyasada makamlarını kullanarak haksız bir rekabete sebep olduklarını hemen hemen görüştüğüm tüm altyapı şirketleri sahipleri sözlü olarak bana itiraf etti. Benim kendilerine "Kurum'da çalışan ve dışında özel iş yapan ve sizlerle haksız rekabet içine giren birileri varsa veya Kurum'daki işlerden harhangi başka bir şikayetiniz varsa lütfen bana 10 gün içerisinde yazılı olarak ullaştırın" dediğim zaman ise bana "Bu şahısların görev yerleri değişmediği sürece böyle bir isteğime yazılı olarak cevap veremeyeceklerini, çünkü işlerinin bozulabileceğini, kendilerinin müşterilerine verilmiş taahhütleri olduğunu ve zamanında yerine getirmek zorunda oldukları için de işlerinin yokşa sürüleceği endişesi taşıdıklarını" bana aktardılar.

Görüşlerini sözlü olarak aldığım ve yazılı olarak ifade vermelerini talep ettiğim halde bugüne kadar yazılı herhangi bir ifade veya şikayet alamadığım altyapı şirkelleri şunlardır:

- 1- Sevket Esenboğa (Altyapı Elektrik Ltd)
- 2- Aziz Limasollu (Just Ltd)
- 3- Yıldız Palmer (Levent İnşaat Şti.)
- 4- Fadıl Korkut (Çözüm Mim.Müh.Ltd.Şti.)
- 5- Hüseyin Hallaçoğlu (Elsis Ltd)
- 6- Ömer Kirci (Merent Elk.Ltd)
- 7- Faik Gönç (E&S Ltd)



Mustafa Aksoy

Planlama Şb.Mühendis I
Soruşturma Memuru

(17)

22/11/07

Sr. Salih Eunal
Ticaret İşb. Amirliği
Lefkasya.

Konu: Esentepe'de Ajoya Coast Ltd.'e elektrik otlı parselaryona elektrik enerjisi verilmeli h.k. (ek 107/1445)

SÖZ konusu proje ile ilgili olarak Bölge Amirliğimize yapılan yazılı başvuru üzerine proje hazırlamak üzere Girne Bölge Amirliği Planlama bölümün teknisyenlerinden Hidayet Çarakoglu ve Bülent Sogular'ı görevlendirdi. Söz konusu teknisyenler ilgili aradıde gerekli incelenmesi yaparak yukarıda sayısı verilen projeyi hazırlamışlardır. Başvuruda bu verilen belgeler ve yerinde yapılan incelemeler sonucu uygulanması mümkün görünen en ideal proje ürettirmis ve tarafından kontrolü yaparak Bölge Amirliğinin dairine sunulmuştur.

Projenin uygulanma safhalarında Girne BŞ. Amirliği Teşkilatı BŞ. Sr. Hasan Akyigit dörenecek olan 11KV Y/A kablo üzerindeki degradasyon yapılmış yapılamayacağı konusunda fikrine basıvermemiştir. Ancak dikkinden yeni gizergahın örel arazi olması nedeniyle yanlış bir isem olacağını kendisine söylemiştir. Ayrıca proje hazırlamasi esnasında söz konusu arazide gerekli incelenmesi yaparı Bülent Sogular ile tekrar yaptığı görüşmede projenin de esneten yerde ^{verimli} 11KV kablo ek yapılmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Saygıları
Ceyhun Sogunel
Girne BŞ. A. PL. GÜZ
22/11/07

30/11/07

(18)

Sn: Salih Enval

Ticari - Söke Amırtığı

Eschtepe Agya Cast Ad. a/c Pardasyona
alum temini h.

Den aşağıda imza sahibi Bülent Sogular
Cirne bölge Amırtığıne vesile dilekçe ile birlikte
yeniinde yaptığım incelemede daha önce Kauhç dosyeleri
nevrut kabloya Merkez dairesine onaya giderken ve
Plan üzerinde X noktası olarak belirtilen yerde
El yapılmasına engel lesit eden herhangi bir
izni sorttu olmadığı için ek yapılabildi. *JG*
Bülent Sogular

9'ine planlung
bibliotekarafrajd
oneijen (2 x 360 mēn
ve Merkeliškai
planlengt būklėman
meylyan tablo
Suzerengal
X Onenien Tel yers

Open season
Order online
Delivery

Yeru El Yeru
Yerushalayim, Israel

GIVEN	HENRY OLIVER	1,250.00	5.3.2007
CONTROL	<i>[Signature]</i>	STARS	DIBONO
ON A V.			

K.K.T.C Elektrik kurumu

20

29/6/07

9161 S3:EK 107/144 s/s/1945 7/67

Eserlepeli EK: 107/1445 nolu projemizi,
KIB-TEK'de her türlü dasya takibinde,
ödemelerde ve projenin uygulanması,
ile ilgili, Trafo odasının kurulması,
11 KV Y/A kaplolarının döşenmesi ve
A/G pano ve kaplolarının döşenmesi
gibi işleri yapması için ELSİS İTD'yi
görevlendirdığımızı tarafınıza arz
ederiz.

Hahal Bay (S1+S3) LAJOYA COAST 1TD

LAJOYA COAST LIMITED
M. S. 09900



(21)

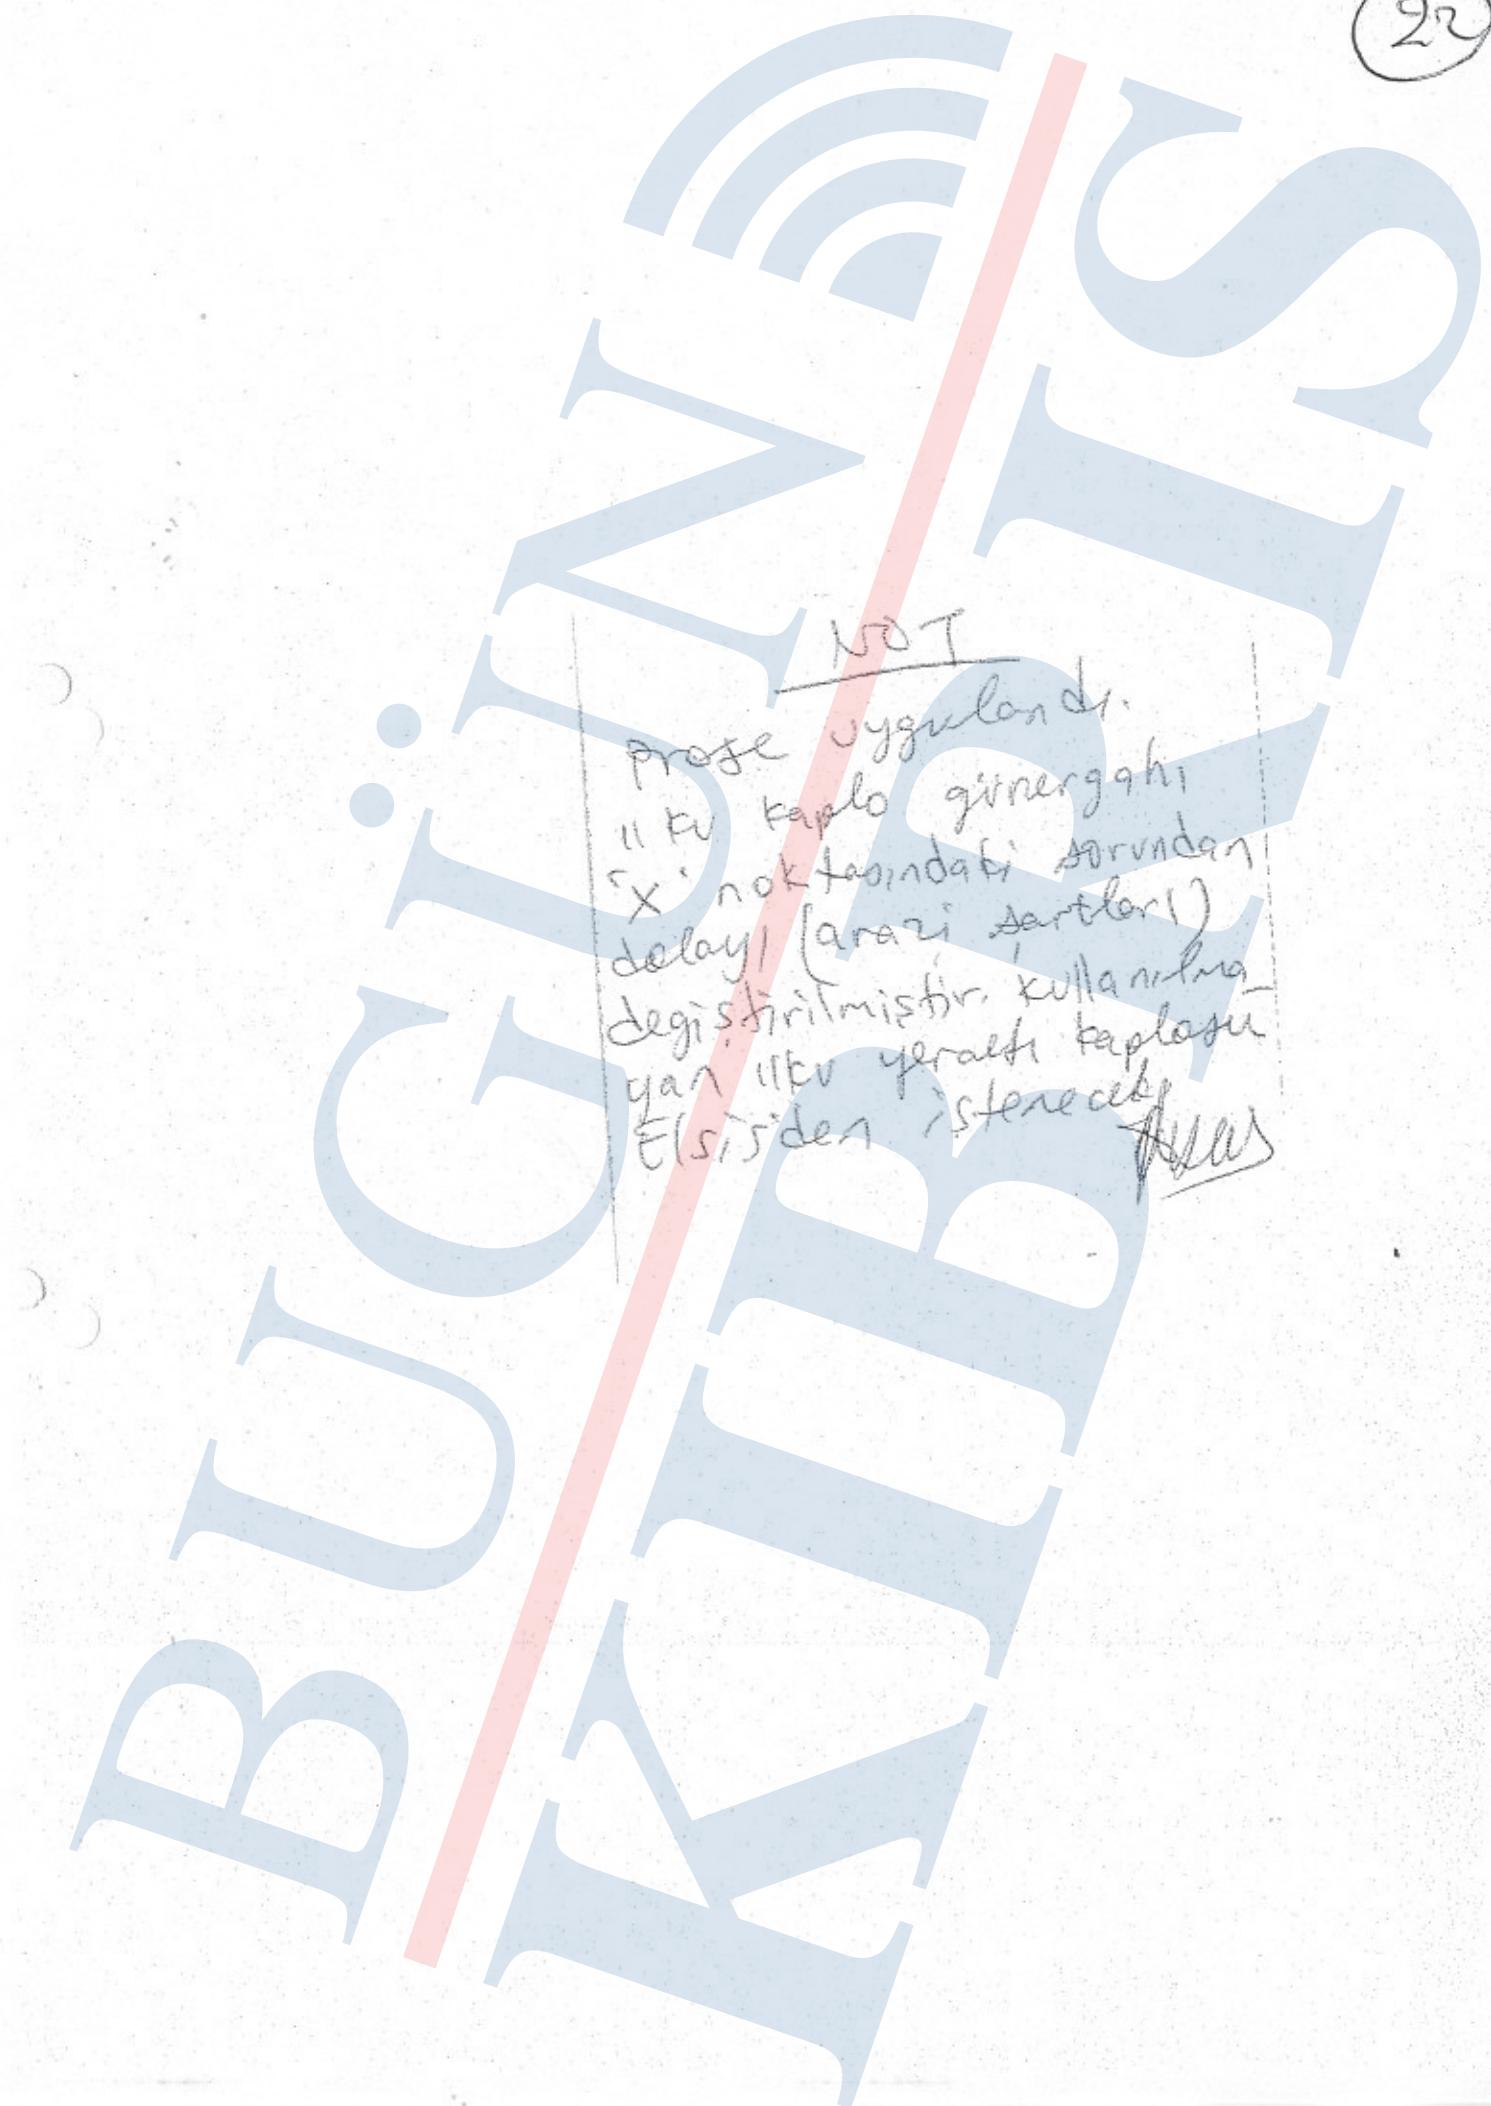
EK 107/1445

Süleyman Bay

Kontrol işitiliği olarak faydan
Ortalama 40 metre
(Faylağı) alınması
top kontrol + Doseme
gerekliktedir.

$$\begin{aligned} \text{40 metre top kontrol} &= 40 \text{ m} \times 0.43 \text{ stg/m} = 17.20 \\ \text{40 Metre Dosem kon} &= 40 \text{ m} \times 0.43 \text{ stg/m} = 17.20 \\ &+ \\ &34.40 \text{ stg/m} \end{aligned}$$

Aday
14/2/08

NDI

prose üygulanır.
"KU" kapla gönencəyi
"X" noktasında sorundan
delay (arazi şartları)
değişirilməstir. Kullanıma
yan "KU" yeraltı kaplosu
E(s)siden istenecektir.

ALLAS

7 Kasım 2007

(23)

Esentepe de Ajoya Coopf Ltd ait konutlara
akım temini PRJ içinde Ek: 107 / 1495 nolu işin
yapılması içi Girne Bölge Amirliği Tesris Subbesi
Sorumlu baş mühendisi Hasan Akyigit'in 23 Temmuz 2007
de Telefoniyen arayıp söz konusu işin yapılacık olan bize
art kisminin acilen uygulanması talebinde bulundu.

İşin acil olduğu talebi dikkate alınarak malzemegi

5K numarası ile Lefkosa Merkezi ambarından çektir
(raemri olmaclan) 25 Temmuz 2007 de iş uygulanmış ter.

25 Temmuz 2007 tarihinde saat 10⁰⁰ Esentepe'de işi yapmak
için hazır bulundu. Bölgenin energisi (11kv) bizim çalışma
bilmemiz içim kesilmesi, ^{Gerekmete idhi} Girne böl. Amirliği Tesris subesi baş
mühendisi Hasan Akyigit ~~tarihin~~ tarafından enerji kesidi.

(10³⁰ da Enerji Kesildi) Çalışma ~~Musadesi~~ belgesi alınmadan
enerjinin yapılması istendi. Etlerin yapımı 13¹⁰ civarlarında
tamamlanmıştır. Bölgeye enerji verilmeden özel sektörün yaptığı
şları kontrol eden ~~teknisyen~~ Teknisyen & Hüseyin Altınkaya tarafından
kontrol ve Testleri yapıldı kabloya enerji vere bilinecegi
için bölge Amirliği Tesris ^{baş}mühendisi Hasan Akyigit'e söylemiştir.
İstosyon içerisinde bulunan Compact Swicin Ring kesicileri
ni yapıldı local swic Earth ON olarak bırakıldı. İstosyon içerisinde
içinde Alacak gerilim ^{termi} ile Alacak gerilim Panosu arası 1x630mm² kablolar bağlan-
dığında Trafoya enerji verilmemi. İş 14:15 de tamamlandı.

131198 nolu Mülakat belgesi Ters Mühendisi: Duman
Aydin tarafindan onaylanmıştır. Hasan Eglençer 

BÜĞÜ
BAŞI

7 Kasım 20

Ganemba

(24)

Esençpede Ağıva Coast Ltd'e ait
konutlara akım temini projesinde Ek: 107/1445 nolu
isın yapılması için Hüseyin Halacıoğlu'nun Elsiz şirketi
tarafından 23/7/07 tarihinde sözleşme getirilmiştir.
Bunun üzerine Esençpede bulunan istasyona gidilip
aşağıdaki testler yapılmıştır.

- a) Trafo testi → TTR ve Meger.
- b) Toprak testi → Toprak megeri ile.
- c) Lokal ve trafo başlığı testi yapılmıştır.

3/7/07 tarihinde ringe girileceğinden
dolayı kablo testi yapılmamıştır. 25/7/07 tarihinde
kablo ekibinden Hasan Eylenceli ekleri yapacağına
ıana söyledi. Bunun üzerine kablo ekibi ile Esençpede
gittilik. Girne tesisi subesi bas mühendisi Hasan
Akyigit enerjiyi kesmesi üzerine Hasan Eylenceli ve
ekibi kabloyu kesip 2 ek yaptı. Eklar bitmeden
3 fazların tesbiti ve kablo testi yapılmıştır.
İstasyon içerisinde traftonun alçak gerilim tarafı
qli, alçak gerilim panosu tarafı 630 mm^2 kablolar bağlı
lığıldır. Bu durumda Hasan Akyigit'e bilgi verip baska
bir yerde testlerimiz olduğundan oradan ayrıldık.

Hüseyin Alımkaya

K.T.E.K.
AMBAR ÇIKIŞ BELGESİ

Nº 136238

25

Mali İsteyen Şube Bölüm / Bölge

Tarih

İstem Nedeni

Mal İstek

Borçlandınlacak
Güvenlik Merkezi

Belge No.

— 1 —

NU.

Miktar


Six

(İmza)

Mali Veren Yetkili

(imza)

Mali Teslim Alan Yetkili



K.K.T.C. Elektrik Kurumu

140, Bedrettin Demirel cad. Lefkoşa KIBRIS (Mersin 10 - Turkey)
P.O.Box: 449 Tel : (0392) 2283512 - 2283648 Fax : (0392) 2283851

26

Sayı : S3. EK.102/1465/73 /07

Tarih : 22/01/07

Konu : İskele'de inşa etmekte olduğunuz 49 adet konuta akım temini için inşa edilen trafo odasının geçici kabulü hk.

**Sn.NORTHERLAND CONS. LTD.
C/O ELSİS LTD
LEFKOŞA**

İlgı: 29/12/2006 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz uyarınca İskele'de inşa etmekte olduğunuz 49 adet konuta akım temini için yaptırmış olduğunuz trafo binası yerinde incelenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde trafo binasının projeye ve şartnameye uygun olarak yapıldığı ve bir yıl süre ile geçici kabulünün yapılması uygun görülmüştür.

Bir yıllık süre içerisinde inşaat hatasından dolayı trafo odasında meydana gelebilecek hasarlar tarafınızca karşılanacaktır.

Kurum'a yapmış olduğunuz taahüthame gereği konu trafo binasını ve yerini Tapu Dairesinde Kurum adına devretmeniz gerekmektedir. Bu nedenle gerekli işlemleri en geç bir yıl içerisinde tamamlayıp Kurum Müdürlüğü ile temasla geçerek devir işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde yasal işlemlere başvurulacaktır.

Bilgileriniz ve gereği saygı ile rica olunur.

Halil AKANSEL
Tesis Şube Amiri

Dağıtım:

- ⇒ Kurum Müdürlüğü (Bilgi için)
- ⇒ Mağusa Bölge Amirliği (işin takibi için)
- ⇒ Tesis Şubesi (işin kontrolü için)
- ⇒ Mali Müdür Muavini (Bilgi için)

Madde 1

Sn Hasan Akyigit 21-11-07 tarihli ,10 maddeden oluşan savunmasında , kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiştir.

Kaçak elektrik ,kendisinin yurt dışında olduğu dönemde,bağlandığını,ifadesinde vurgulamıştır. (4-9-07 ve 14-9-07 arası izin dilekçesi Ek K no: 4).Ancak Kaçak elektrik bağlantısı 4-9-07 tarihinde tesbit edilmiştir.Ek K no: 5 Ahmet Bağsever'in,K no :6 Enver Tekün'ün K no :7 Kamil Tosun'un yazılı ifadelerindende görüleceği gibi.

Kaçak elektrigin bağlanması konusunda bilgisi olmadığı ve göz yummadığı şeklindeki ifadesine karşılık, verilen Ek K No: 6 Enver Tekün'ün K No :7 Kamil Tosun'un yazılı ifadeleri ile K No: 9 Sn Mustafa Aksoy'un sn Faruk Güneş ve Sn Cevat Manjur'dan aldığı ifadelerdende görüleceği gibi kaçak elektrik bağlantısından Sn Hasan Akyigit'in bilgisi olduğu yönündedir.

Madde 2

Söz konusu şirketin geçici akımla ilgili olarak kuruma resmi talebi olmadan, İş emri çıkmadan(trafó odası ve yerinin kuruma devrine teminat olarak alınması gereken 3000 stg tutarında teminat alınmadan ,iş emri çıkmaz) yasal gerekler tamamlanmadığı halde trafó odasını devreye alınması ve trafoyu enerjili bırakmak suretiyle yasa tüzük ve yönetmenliklere aykırı davranışınız suçlamasına karşılık.

Sn Hasan Akyigit savunmasında: kuruma para ödendiği taktirde işi başlatma zorunluluğu olduğunu,kilit altındaki trafoyu enerjili bırakmanın ,yasa tüzük ve yönetmelige aykırı olmadığını, Hırsızlara karşı ve emre amadeligi açısından sisteme monte edilmiş bir cihaz enerjili bırakılmalıdır ,demektedir. Ancak söz konusu elektrik hırsızlığının yapılgı Alçak gerilim panosu zaten enerjili idi. Demek ki işin uzmanı için geçerli bir sav degildir.Hırsızlığa karşı sistemin (ring,Oil fuse switch, trafo alçak gerilim panosu,vs) devreye alımı olması.

Madde 3

Resmi göreviniz ile bagdaşmayan ,özel işlerle ugraşıp ikinci bir işten kazanç sagladığınız şeklindeki soruya karşılık ifadesinde :Tüm özel sektör firmalarına, kurum müşterilerine özverili şekilde yardım ettiğini,kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını, özel olarak para karşılığı elektrikle ilgili hiçbir iş

yapmadığını ,Elektrik müteahhitleri birliginin bunu bildigini ve KIB-TEK yönetim kurulu başkanını bilgilendirdigini , Elektrik müteahhitleri birliği görüşlerni ayrıca resmi yazılı olarak kuruma bildirilecekmiş, şeklinde belirtmiştir

Soruşturma devam ederken alınan duyumlar çerçevesinde Sn Hasan Akyigit'e Lefkoşa'daki evinde direk tipi trafoonun kime ait olduğunu sordum , bu trafoonun merent ltd'ye (Ömer Kirci) ait olduğunu söyledi.

Daha sonraları Sn Ahmet Dargin'in odasında Ahmet Dargin,Ömer Kirci, Göker Başoğlu ,Mustafa Aksoy ve Benim Bulundugum sohbet toplantısında Sn Ömer Kirciya söz konusu trafoonun kendisine ait olup olmadığını sordum ,bu trafoonun kendisine ait olduğunu ,takviye projesinden söküldüğünü ancak proje ismini hatırlamadığını usta başından öğrenip söyleyebileceğini ,trafoonun lefkoşa'ya Hasan Akyigit'e ait kamyonla getirildigini, Hasan Akyigit ile Turgay Turgutoglu'nun ufak çaplı işler yaptıklarını söylemiştir.

Ek K No 16 da Sn Mustafa Aksoy'un almış olduğu ifadelere göre Hasan Akyigit ve Turgay Turgutoglu'nun birlikte elektrik malzemesi satın aldıklarının tespit etmiştir.

Sn Ömer Kirci'dan Ek K no :10 daki yazı ile yazılı ifadesi istendiginde Ek K No:11 deki yazılı ifadesinde görüleceği gibi ifadesini degistirmiştir.

Turgay turgutoglu ile Hasan Akyigit'in Belabayista birlikte Kablo döşediklerini gördüğünü söyleyen kurum çalışanından ifade verebilirmin talebime verilen yanıt beni bu işlere karıştırma olmuştur.

Yine Sn Ahmet Dargin'in odasındaki konuşmalara şahit olan kurum çalışanına duydukların ile ilgi olarak ifade verebilmisin talebime yanıt aynı olmuşur beni bu işlere karıştırma olmuştur.

Kurum çalışanları ifade vermekten çekinirken ,neden Merent ltd (Ömer Kirci) ifadesini degistirmesin....

Madde 4

Neden bu projedeki Kablo güzergahının işaretlenmesi ,kanal derinliğinin kontrolü ,kablonun döşenmesi ,Kumlanması ve bloklama kontrelleri kendisi tarafından tek başına yapıldığı, Girne bölge amirliği tesis şubesinde görevli müh Metin Uzun ,Müh Cemal Avkan Tekniker Ahmet Bagsever tarafından yapılmadığı sorusuna verdiği cevapta proje uygulamasında olası aksaklıklardan dolayı birbirlerini suçlamamak için kontolların tek kişi tarafından(proje uygulamasının tümü tamamlanana kadar) yapılması konusunda ortak görüşleri olduğunu belirtmiştir.

Ek K No:8 deki proje uygulama kontrol formundaki tarihlere bakılırsa (10-8-07..14-8-07..15-8-07)kontolların Agustos ayında yapıldığı ,Ancak Ek K No:25 deki 136238 nolu K.T.E.K ambar çıkış belgesinde ek malzemeleri (25-7-07 tarihinde) Temmuz ayında merkezi ambardan çekilipli aynı gün iş tamamlanarak ajoya coast ltd'ye ait trafo odasındaki ring devreye alınmıştır.Ek K No :23 deki Hasan eylenceli'nin 7-11-07 tarihli yazılı ifadesi ve Ek K No :24 deki Hüseyin Altinkaya'nın 7-11-07 tarihli yazılı ifadesindende ringin devreye alınma tarihi görülebilinir.

Ekte sunulan resimlerdende görüleceği gibi,

- Trafo odası tamamlanmamıştır.(geçici kabulünün yapıldını gösteren herhangi bir belgeye ulaşlamamıştır.) Ek K No:26'da örnek ,trafo odası geçici kabul yazısı görülmektedir.
- 11 Kv yeraltı kablosu zedelenmiş durumda ve açıkta.

Sn Hasan akyiğit zedelenmiş ve açıkta kabloyu neden enerjilemiştir?İşin aciliyeti ne idi ki bu işlem yapılmıştır? K No:8 deki "proje uygulama kontrol formu"n daki tarihler neden işin tamamlanmasından sonraki tarihlerdir ?

Madde 5

11kv yer altı kablo güzergahı neye göre, kimden yetki alarak değiştirdiniz sorusuna, özetle verilen cevapta ekte sunulan plandaki arsa parselasyonunda bir kısım yolların açılmadığı(kablonun döşenmesi önerilen ve merkezi daire planlama şubesince onaylana).

Aynı arsa parselasyonunda kaldırımları da yapılmış yolu tercih ederek, kablo güzergah değişimini,Girne bölge amirligi planlama Bölümü sorumlusu müh 1 Ceyhun Saygınel'inde uygun bulduğunu ve bu çerçevede güzergah değişimine gidilgi şeklinde ifade edilmiştir.Ayrıca yüz adet güzergahı değiştirilmiş proje ismi verebileceğini ifadesinde belirtmiştir.

Ek Kno:19 'daki planda(mavi)X noktasında yapılması önerilen ek yerlerin neden değiştirilmiştir sorusuna verilen cevapta ekin yapılacak yerin uygunluklu olmadığı,çukur ve dere yatağı gibi bir yer olmasından dolayı değiştirilmiştir,şeklinde cevaplandırılmıştır.

Ek K No: 17 deki Ceyhun Saygınel'in 22-11-07 tarihli yazılı savunmasında ,mevcut 11kv yeraltı kablosuna ulaşmak için başkasına ait özel araziden gecileceği için yeni güzergahın yanlış bir uygulama olacagi sn Hasan Akyiğit'e söylemiştir. Ek K No:18 deki Bülent Soğular'ın yazılı ifadesinde,seçilen ek yerinin (mavi x) ek yapılması için herhangi bir engel bulunmadığını belirtmektedir.

Neden sn Hasan Akyigit merkezi daire planlama şubesince onaylanan projeye ve Kurum müdürü ile Hüseyin Hallaçoğlunun imzalamış oldukları PROJE UYGULAMA SÖZLEŞMESİ'ne sadık kalarak,İşin uygulana bilmesi için söz konusu yollun, kaldırımların yapılmasından sonra projenin uygulana bileceği konusunda müracaatçıyı bilgilendirmemiştir. Proje uygulaması Elsis tarafından yapılacak için müracaatçı ile Elsis muatap olup yol konusunun çözümünü neden Elsis talep etmemiştir.. Gecikmeden magdur olacak Elsistı.

Benim talebim olmaksızın artacak olan kablo ile Sn Hasan Akyiğit aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: Kullanılmayacak kablonun Elsis ltd tarafından kuruma iade edilmesi gerektiğini ,Elsis ltd'nin konu projeden sorumlu mühendisi Atif Pervane ye söylediğini ve dosyadaki Ek Kno:22 deki notu yazdığını belirtmiştir. Elsis ltd' den daha detaylı bilgi almak için Ek KNo:14'deki 12-11-07 tarihli yazı yazılmıştır.

Ek K no:15deki Sn Hüseyin Hallaçoğlu'nun(Elsis ltd'nin) 19-11-07 tarihli cevabı yazısında,500 metre kablo kullanıldığı ,(Ek K No:13 deki proje uygulama sözleşmesine göre 720 metre kablo kullanılması gerekmektedir.Bu durumda 220 metre kablo artırıldı).Elektrik kurumuna kablo iadesi yapılmadığını, şantiyenin Kaçak Elektrik aldığı hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.

Ek K No:21 deki hesaplama, kablonun güzergah değişikliğinden dolayı toplam 34.40 stg ilave kontrollük ücretinin kuruma ödenmesi getrekmektedir

Madde 6

Proje uygulama sözleşmesi imzalandıktan sonra asılma sadık kalınarak (proje uygulama sözleşmesinde belirtilen işlemler) özel firma ,tarafından işlemlere başlanabilirinir.

Benim Hasan Akyigit'e kurumu bu projede yapması gereken işlemler için(mevcut 11kv yeraltı kablosunda iki adet ek) iş emri olmadan ,neden işi yaptığı ve neden sisteme enerji verdiniz sorusuna verilen cevab,İŞ emri olmadan en az elli proje uyguladığını, iş emri gelmeden iş uygulandığı konusunda bölge amiri Göker Beyinde bilgisi olduğu şeklindedir.

Neden sisteme enerji verildi sorusuna diger bölgelere enerji verile bilmesi şeklinde cevaplandırıldı.Oysa mevcut enerjili kablo iş emri gelene kadar keşilmemiş olsa idi bölgeye enerji verme bahanesi ile ilave sisteme enerji verme durumu oluşmazdi.

Madde 7

Yetkilendirme yazısı (Müracaatçının işi hangi özel firmaya yaptıracağını gösteren yazı) neden kendi el yazınız ile taarafınızdan yazılmıştır. Sorusuna verilen cevapta, Elsis'in mühendisi Atif Pervane yabancı biri olup (filistinli) yazı yazma konusunda türkçesi zayıf olduğundan Hasan beyin ofisine giderek, Hasan beyden yardım istemiştir.konu dosyada belirtilen işlerin ,Elsis'sin yapmaya yetkili olduğu konusunda bir yazı yapıp kendisine verilmesini istemiştir.Hasan beyde herhangi bir art niyet düşünmeden,safca yapıp kendisine vermiştir.

Ek K No:20 de sunulan ve 29-6-07 tarihli K.K.T.C Elektrik kurumu müdürlüğüne yapılan başvuruyu ajora coast ltd için Sn Hasan Akyigit tarafından kendi el yazısı ile yazmıştır.

Lajoya coast limited 'e ait mühürü kim kullanıp söz konusu yetkilendirme yazısını mührlemiştir.?

Atif Pervane iyi türkçe bilmeyebilir,Elsis direktörü Sn Hüseyin Hallaçoğlu KKTC vatandaşı ve Çok iyi türkçe okuma yazma bilmektedir. Ek107/1445 nolu dosyadaki bilgilere lefkoşa ticari şube arşivindende ulaşma imkanı varken neden Atif Pervane Sn Hasan Akyigit'ten yardım talebinde bulundu?Neden Atif Pervane aynı firmada çalıştığı Hüseyin Hallaçoğlu'ndan yardım talebinde bulunmadı ?

Madde 8

Ambardan malzeme çekilirken "mal istek belgesine" projenin Ek nosu , iş emri numarası yazılması gerektiğini bildiginiz halde, neden Hasan Eylenceli'ye yalnızca Ek nosu ile merkezi ambardan malzeme çektirdiniz sorusuna verilen cevapta:Kuruma paralar ödendiye Gökerbey'in de bildiği gibi , bütün projelerde iş emri numarası olmadan ,yanlız ek nosu ile malzeme çekilmiştir.

Madde 9

3000 stg tutarında teminat mektubunun kuruma verilmediğini (Trafo odası yerinin kuruma devredilmesine karşılık)bu nedenle iş emri çıkmadığı ,İş emri çıkmadan uygulanan bu tür projelerin kuruma maddi ve hukuki kayıtları

hakkında, bir bilginiz varmı ? Varsa neden bu projedeki kurumun uygulacığı kısmının uygulanmasına göz yumdunuz sorusuna verilen cevapta: Uygulanacak proje dosyaları bölge amiri göker bey tarafından kendisine balyalar halinde uygulanması için gönderiliyor, bu dosyada uygulanması için göker bey tarafından kendisine gönderildi. Trafo odalarının teminatıyla ilgili mevzuat ve işlemleri Girne merkez dairede Göker Bey , Ceyhun bey ve sekreterlik takip edip , yapıyordular.

Madde 10

Trafo odası inşaatı tamamlandıktan sonra geçici kabülü yapılp bir yıllık geçici teminat alındıktan sonra cihazların trafo odasına taşınabileceğini bildiginiz halde inşaatı tamalanmamış trafo odasına cihazların taşınıp monte edilmesine göz yumdunuz ve cihazlara enerji vererek kurumu zarara soktunuz,

Trafo tarafınızdan hangi tarihte enerjilendirirdi, trafo devreye alındığı gün yanınızda kurumdan hangi personel vardı ? Kaçak akımın bağlanabilmesi için trafonun devre dışı bırakılıp ag panasonun enerjisinin kesikmesi gerekirken , enerji kesilmeden nasıl bağlanmış olabilir ? Enerji kesilmiş ise kim tarafından kesilmiş ve geçici akım panosuna direk olarak alçak gerilim panosundan nasıl ve kim tarafından enerji verilmiş olabilir sorusuna verilen cevapta:

Trafo odası kontrol ve Geçici kabullerinin Turgay Turgutoglu tarafından yapıldığını enson kendisi tarafından kontrol yapıldığını, ajoya coasta trafosunun inşaatının tammanlanmadığının bilincinde , farkında olduğunu ancak Turgay Turgutoglu ile mal sahibi inşaat mühendisinden aldığı bilgilere güvenerek aynı zamanda , iş emri çekmamış trafoyu devreye aldığı ve trafoyu enerjili bırakıp ordan ayrıldığını, daha sonra 2,3 gün sonra , yurt dışına gitmek için 2 haftalığına izne ayrıldığını, Kendisi izne ayrıldıktan sonra (zamanını kendiside bilmiyor). Kendisinin taktiği gri rekteki kilidi birileri kırıp içeri girdigini ve enerjili panodan geçici akım sayaç dolabına enerji bagladığını, Kaçak elektrik baglama olayını izinden döndükten sonraki ilk iş günü Göker beyden öğrendi şeklinde cevaplандırdı.

EK K No:23'deki Hasan Eylenceli'nin yazılı ifadesinde 25-7-07 tarihinde eklerin yapılmasıından sonra 11Kv yeraltı kablosu, yeni ekler ve CRMU'in O.I kısımları enerjilendirilmiş ancak trafoya enerji verilmemiştir, şeklindedir.